




SÍMBOLOS E LEGENDA	
	C.S.G. - CAIXA SIFONADA GRELHADA EM PVC Ø150x150x150mm, COM GRELHA E ARDO EM PVC
	CONEXÕES EM PVC: DIÂMETRO CONFORME PROJETO
	TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE B PARA ESGOTO CLOACAL
	TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE B PARA VENTILAÇÃO
	TV - TUBO DE VENTILAÇÃO
	COLUNA DE ÁGUA FRIA

NOTAS GERAIS

- RAMAIS DE ESGOTO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO SERÃO EM PVC CLASSE B
- COLUNA DE VENTILAÇÃO SERÁ EM PVC CLASSE B
- SUBCOLETORES CLOACAL E PLUVIAIS SERÃO EM PVC CLASSE B
- O MICTÓRIO DE LOUÇA SERÁ COM SFÃO INTEGRADO

NOTAS GERAIS		
- BARRILETE, COLUNAS E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA FORAM DIMENSIONADOS PARA TUBOS DE PVC CLASSE 15, Ø EXTERNO		
- ESPERAS PARA APARELHOS TERÃO REDUÇÃO DE 25x1/2"		
- AS DISTÂNCIAS ENTRE OS APARELHOS DEVERÃO SER CONFIRMADAS NA OBRA		
ALTURA DAS ESPERAS		
LAV.	LAVATÓRIO	0,90m
B.S.	BACIA SANITÁRIA CAIXA ACOPLADA	0,30m
V.S.	BACIA SANITÁRIA CAIXA DE DESCARGA MONTADA	0,30m
RG.	REGISTRO GAVETA	Indicado
RP.	REGISTRO DE PRESSÃO	Indicado
MIC.	MICTÓRIO	1,25m
DH.	DUCHA HIGIÊNICA	0,40m
CHUVA.	CHUVEIRO	2,10m
TL.	TORNEIRA DE LIMPEZA	0,40m
TANQ.	TANQUE	1,10m
PIA.	PIA	1,10m
BEB.PUR.	BEBEDOURO / PURIFICADOR	1,20m

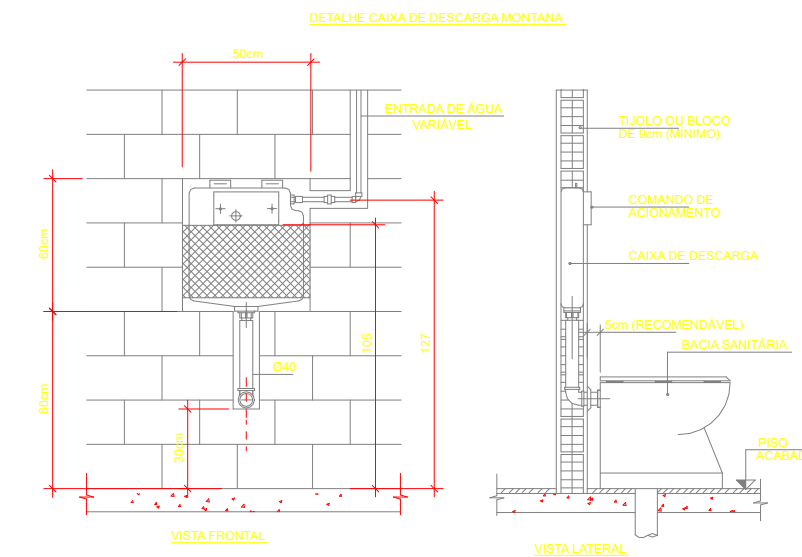

00	17/06/2010	EMISSÃO INICIAL
REV.	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO

	NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS	
	Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário	
	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	
OBRA:	PORTARIA DE VEÍCULOS	COORDENADOR DA OBRA:
LOCAL:	CAMPUS LIMEIRA	PortVeículos

	CBR Engenharia s/s Ltda
Rua Botafogo 296, CJ. 202-Morumbi - São Paulo - SP	
CEP: 04026-000 - Telefone: (011) 3033-3198	

Autores do Projeto:	CREA:	DATA:	VERSO:
Eng. Paulo Loock	RS 35.534		

REFERÊNCIA:	PROJETO EXECUTIVO DETALHES DE ÁGUA E ESGOTO
-------------	--

DATA:	REVISÃO:	RESUMO:	ESCALA:
17/06/2010	REVISÃO	PortVeículos_HID_PE_F32-R00.dwg	1:50

HID	03/03
-----	-------