




- LEGENDA
- 1 TÊ 90° E Ø 65 mm
 - 2 REGISTRO ANGULAR Ø 65 mm
 - 3 NIPLE DUPLO Ø 65 mm
 - 4 ENGATE RÁPIDO Ø 40 mm (STORZ)
 - 5 MANGUEIRA DE ALGODÃO REVESTIDA DE BORRACHA, ADUCHADA OU ACONDICIONADA EM ZIGUEZAGUE
 - 6 INSCRIÇÃO C/ INDICAÇÃO DO COMPRIMENTO - 15 m
 - 7 CAIXA
 - 8 CHAVE PARA CONEXÃO (STORZ)
 - 9 ESQUICHO CÔNICO Ø 40 mm REQUINTE Ø 13 mm
 - 10 ESQUICHO REGULÁVEL Ø 40 mm




DETALHE DO HIDRANTE DE PAREDE E SINALIZAÇÃO
ESCALA: SEM ESCALA



DETALHE DO EXTINTOR E SINALIZAÇÃO
ESCALA: SEM ESCALA

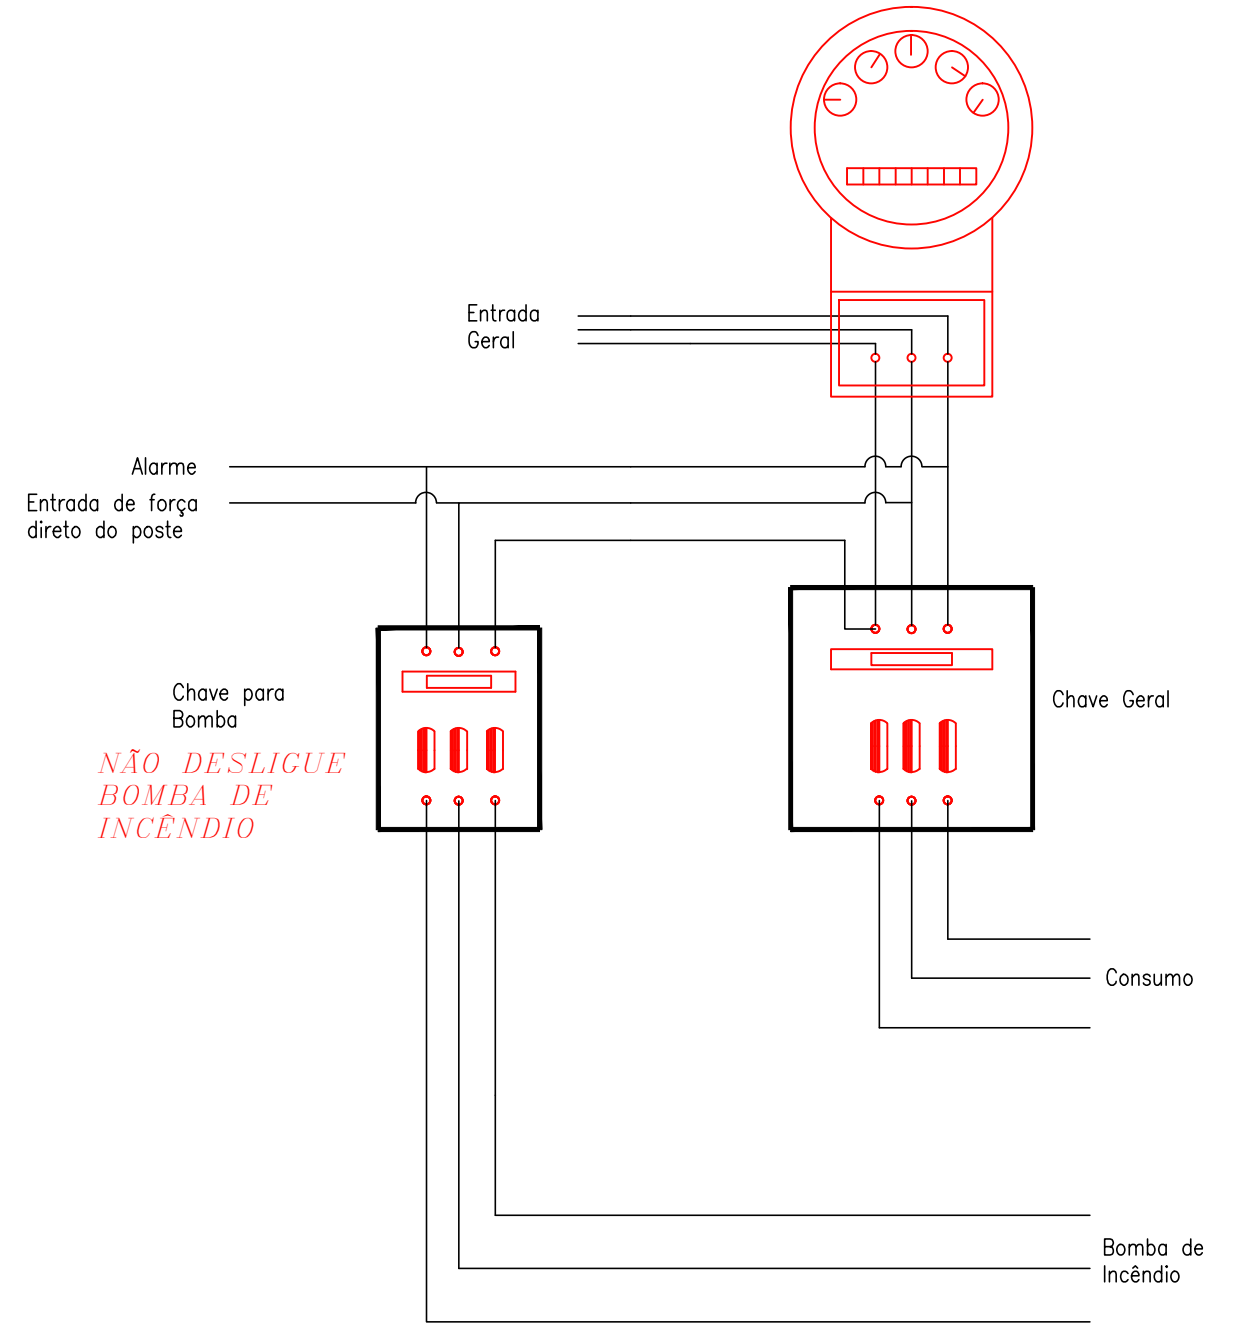

LIGAÇÃO DA BOMBA
ESCALA: SEM ESCALA



Detalhe Cavalete de Automação das Bombas
Sem escala

| ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS | | | |
|---|---|---|---|
| 01 | FoGo: Tubo de aço carbono, sem costura, classe pesada conforme NBR 5580, correspondente a DIN 2440; acabamento galvanizado. | | |
| LEGENDA - PCI | | | |
| TUBULAÇÃO OU ELEMENTOS DE COMBATE INCÊNDIO EXISTENTES | | TUBULAÇÃO OU ELEMENTOS A SEREM DEMOLIDOS OU RELOCADOS | |
| TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO A EXECUTAR (FOGO) | | ELEMENTOS A EXECUTAR | |
| NOTAS: | | | |
| 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO". | | | |
| 2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. | | | |
| 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS. | | | |
| 02 | | | |
| 01 | | | |
| REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO DA REVISÃO | |
| | | | |
| <div><div><div>ATENÇÃO: Este projeto é de propriedade da COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS e não pode ser reproduzido sem a devida autorização.</div><div>UNICAMP</div></div><div><div>COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS</div><div>Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário</div></div><div><div>CPO</div><div>CÓDIGO DA OBRA CPO</div></div></div> <div><div>UNIDADE: CPO</div><div>OBRA: REFORMA BARRACÃO DA MARCENARIA</div></div> <div><div>Barracão Marc.</div></div> | | | |
| <div><div><div>graco</div><div>GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.</div></div><div><div>RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP</div><div>FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643</div><div>projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br</div></div></div> | | | |
| UNIDADE | CPO | ARQUIVO DWG | |
| ENDEREÇO | RUA JOSÉ DE CASTRO, 120 UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERNO VAZ", CAMPINAS, SP | BARRACÃO_PEX_HID01a04_PC | |
| OBRA | REFORMA BARRACÃO DA MARCENARIA ETAPA - EXECUTIVO | REF. | HID. |
| TÍTULO | SISTEMA DE PCI - DETALHES | FOLHA | 04/10-R0 |
| AUTOR (ES) PROJETO | ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA Nº 06014949/00 | DESENVOLVIMENTO PROJETO | ENG. MATHEUS MORAIS MINATEL - CREA Nº 50437381/01 |
| DATA | 14/03/2015 | DESENHO | Matheus |
| | | ESCALA | 1:75 |