


TODOS OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO QUE ESTÃO FORA DESTES COPOS DE PROJETO DEVERÃO SER DESINSTALADOS DAS EDIFICAÇÕES, PORTANTO, TODOS OS SENSORES, ACIONADORES, CENTRAL, TUBULAÇÕES, SIRENES, CABOS DEVERÃO SER RETIRADOS DA EDIFICAÇÃO.

LXX - NÚMERO DO LAÇO DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO,  
ALIM. - CABO ALIMENTAÇÃO DO LAÇO DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO,  
RET. - CABO DE RETORNO DO LAÇO DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO,  
S.A.V.XX - SIRENE AUDIOVISUAL DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO Nº XX,  
A.XX - AJOINTAMENTO MANUAL DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO Nº XX,  
D.B.XX - DETECTOR DE FUMAÇA DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO Nº XX,  
B.L. - COMANDO DA BOTOEIRA LIGA - BOMBA DE INCÊNDIO,  
B.D. - COMANDO DA BOTOEIRA DESLIGA - BOMBA DE INCÊNDIO,  
FLEX. - ELÉTROTUDO DE PVC FLEXÍVEL, CORRUGADO ANTI CHAMA,  
PEAD - ELÉTROTUDO POLIÉTILENO DE ALTA DENSIDADE, FLEXÍVEL, CORRUGADO E IMPERMEÁVEL,  
G.F.G. - ELÉTROTUDO FERRO GALVANIZADO A TONDA - ROSCA B.S.P.

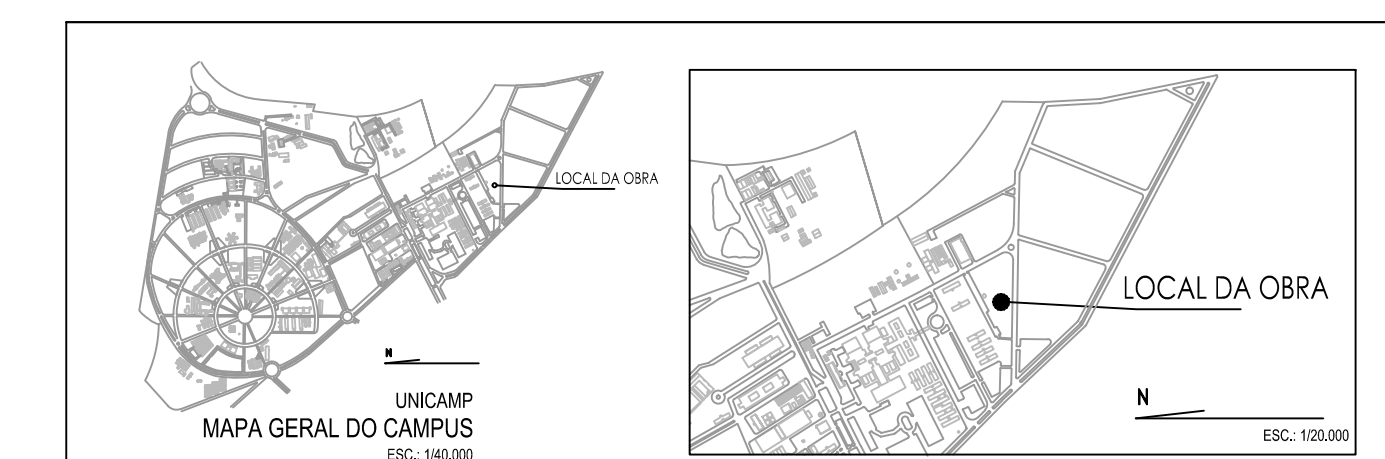

R00	02/05/17	Versão Inicial
REV.	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO

	<b>WORK'S ENGENHARIA</b> Rua Osvaldo da Costa, 42 - Pacatuba - SP Fone/Fax (019) 3435-9800 <a href="mailto:contato@worksa.com.br">contato@worksa.com.br</a> <a href="http://www.worksa.com.br">www.worksa.com.br</a>		
	Autocad 2011 Eng. Leonardo Moreira		
DATA 20/12/16	Nº LM-2016.05.0834	1º	
TERREIRA <b>Projeto Exec. - Alomoxaifrado - Instalações Elétricas</b> <b>Incêndio - Diagrama de Instalação</b>			
EMISSOR F.L. / L.M.S.	DATA 02/05/17	RUA DO CASARÃO DE TERREIRAS 0492-68_EX_LINCAIMP-ALOMOXARAFADO_EX_ALARINE INC	ESCALA 1:1