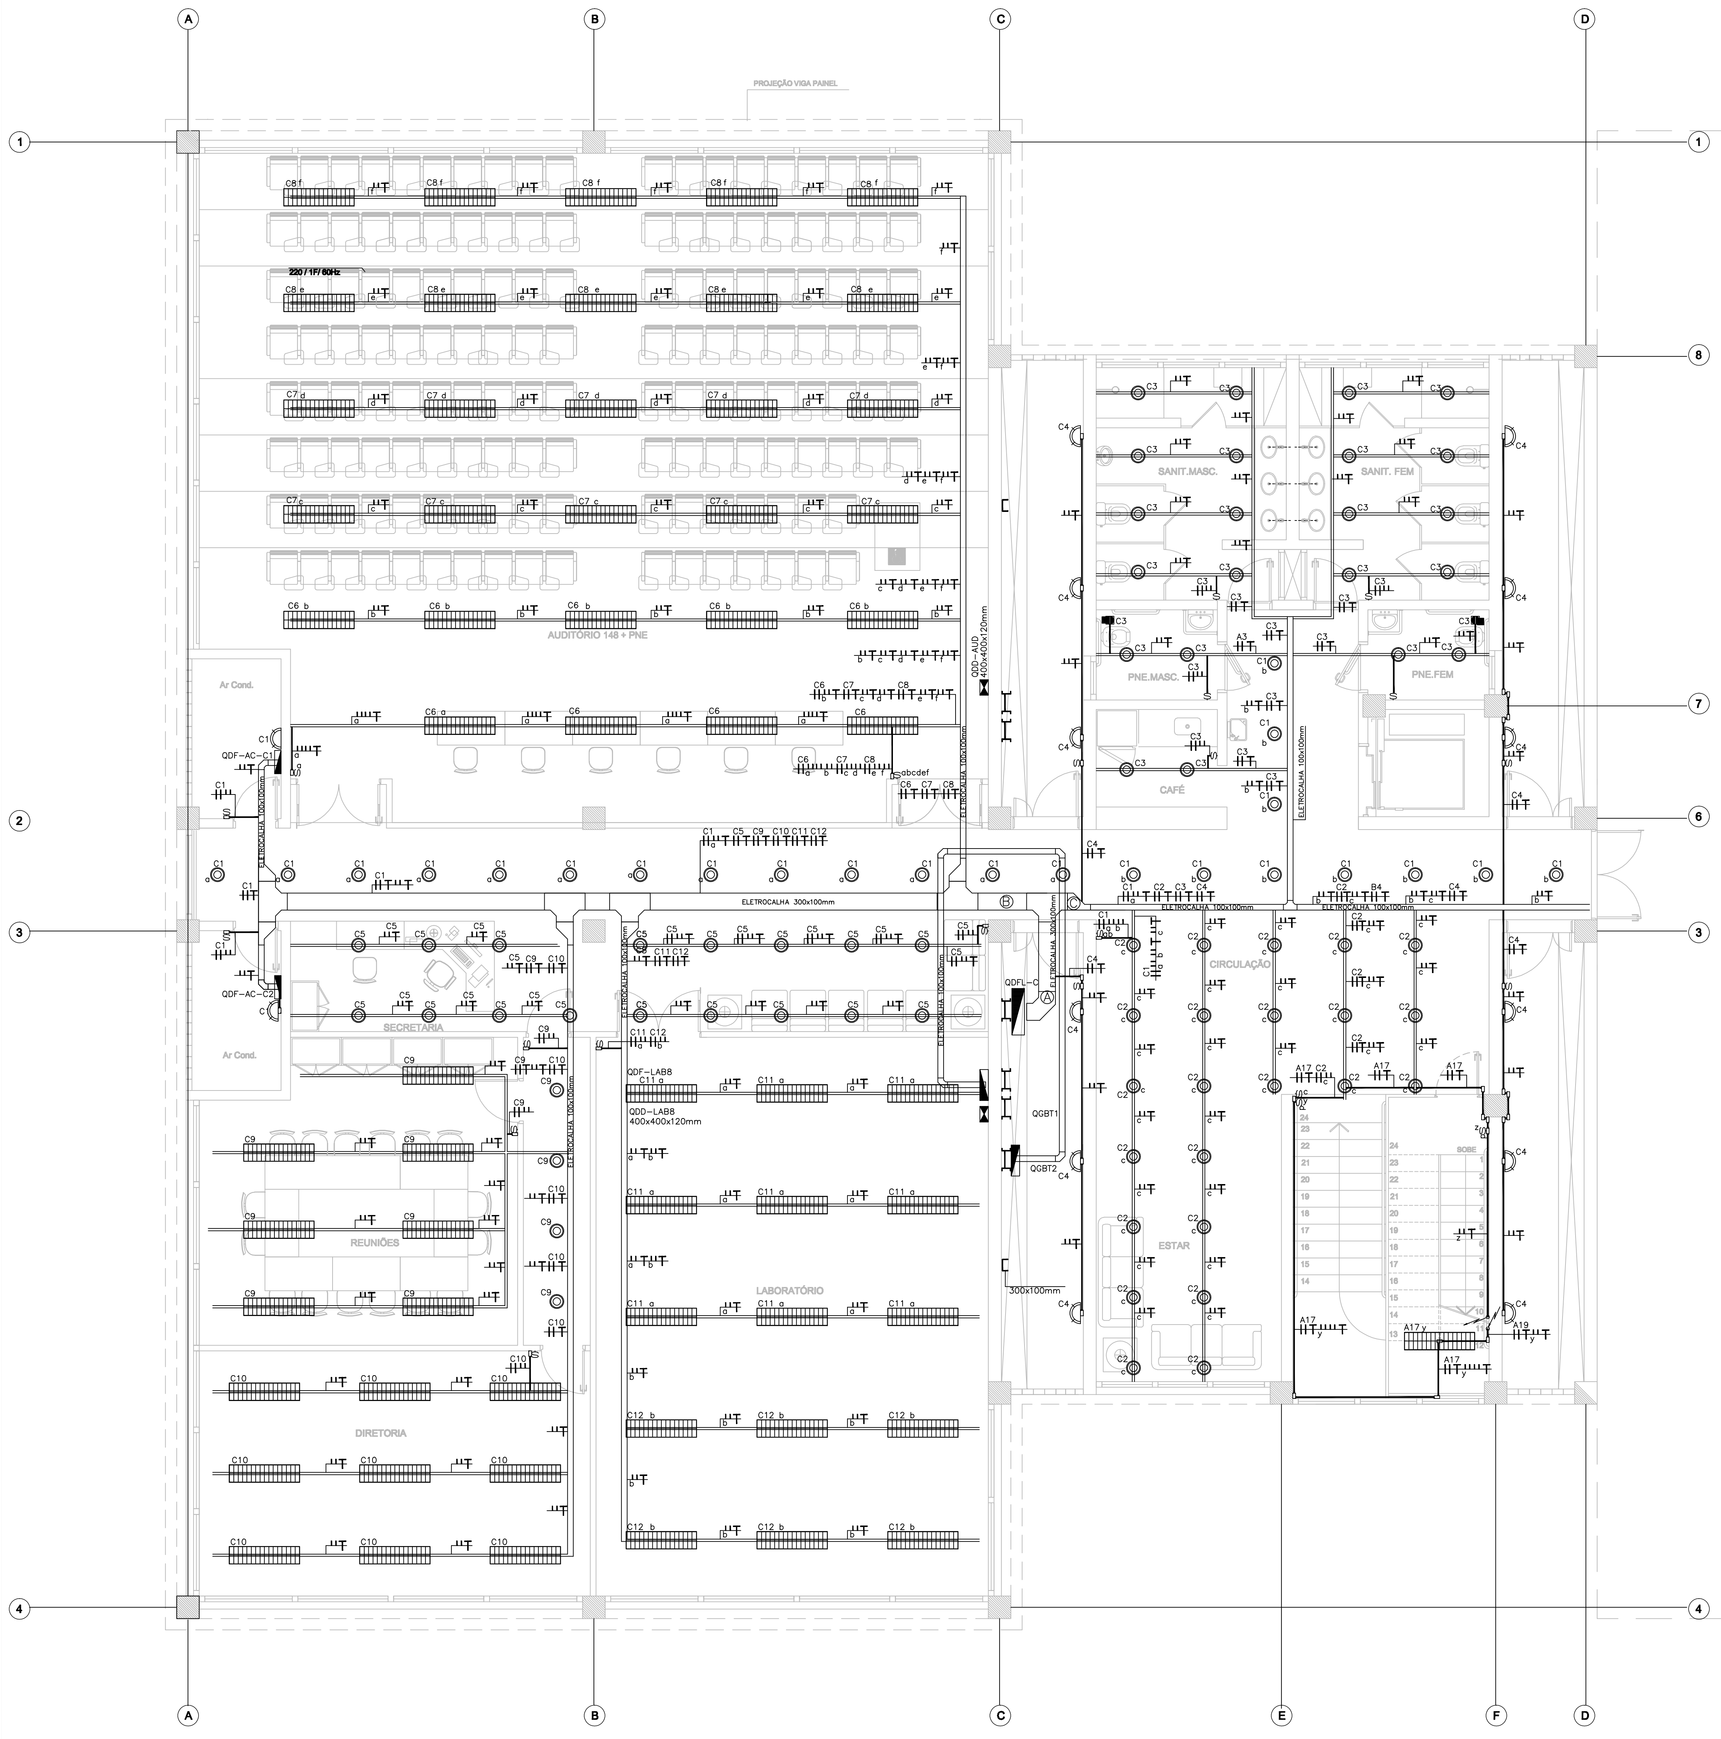

LEGENDA

- LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM REFLETOR E ALETA PARABOLICA PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTE 32W E REATOR AFP 220V NA CABECEIRA
- LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 18W 220V
- LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 18W 220V A PROVA DE TEMPO
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS A 1,30m DO PISO ACABADO
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONE E DADOS A 1,30m DO PISO ACABADO
- S – INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES A 1,10m DO PISO ACABADO
- S_P – INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO A 1,10m DO PISO ACABADO
- CONDUTORES: NEUTRO, FASE, TERRA E RETORNO
- PERFILADO PERFURADO METALICO GALVANIZADO 38x38mm PARA ELÉTRICA
- ELETROCALHA METALICA PERFURADA GALVANIZADO COM VIROLA SEM TAMPA PARA ELÉTRICA DIMENSÃO NO DESENHO
- ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO OU PAREDE PARA ELÉTRICA
- ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO PARA ELÉTRICA
- CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE
- TUBULAÇÃO DESCENDO
- TUBULAÇÃO SUBINDO
- QUADRO COM BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIAL

Ⓐ C1 C2 C3 A1 A2 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12
Ⓑ C1 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12
Ⓒ C1 C2 C3 C4

LOCAL DA OBRA

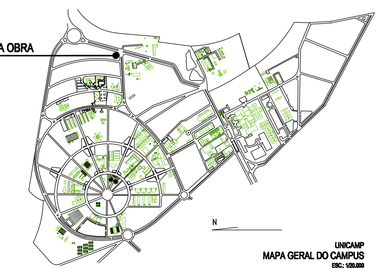

UNICAMP
MAPA GERAL DO CAMPUS
SEC. VIRUM

OBSERVAÇÕES GERAIS

* Todas as medidas deverão ser expressas em metros, exceto onde indicado.
* Antes da execução da obra, conferir todas as medidas no local.
* Não tomar medidas em escala na planta.
* Para toda interferência em alvenaria existente, as medidas deverão ser confirmadas no local e confrontadas com as medidas fornecidas pelo projeto executivo, podendo haver necessidade de ajustes.
* Em caso de reformas, as áreas que sofrerem danos causados pela intervenção deverão ser recuperadas, principalmente pintura, pisos e jardins. Em cada caso, seguir o padrão existente no local.
* As demais especificações deverão estar indicadas no Memorial Descritivo de Arquitetura.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
02		
01		

ATENÇÃO: A cópia ou reprodução deste desenho sem autorização do autor constitui violação de direitos autorais (Lei 9.610/98)

UNICAMP
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

UNIDADE: INSTITUTO DE QUIMICA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO LAB. INTEGRADO DE ENGENHARIA MOLECULAR
CÓDIGO DA OBRA CPO: CPO - CQU-LIEM

BS arquitetura&design
BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETÔNICOS LTDA EPP
RUA NICOLA AVIDLMI 187 - VALINHOS - SÃO PAULO
TEL.(019) 32363003
E-MAIL bsarq@terra.com.br

UNIDADE: INSTITUTO DE QUÍMICA
ENDEREÇO: AV. DR. ANDRÉ TOSELLO S/N QD 50 CEP 13084-971 UNICAMP/ CAMPUS/ CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP
ARQUIVO: DWG: LIEM_ELE_DS_FUR_R01
OBRA: LAB. INTEGRADO DE ENGENHARIA MOLECULAR
REF.: ELE
TÍTULO: DISTRIB. GERAL - SUPERIOR - ILUMINAÇÃO
FOLHA: 08/15 - R00
AUTOR (ES): PROJETO ENG. JOSÉ VERA DINIZ FILHO
CREA: 060.181.834-7
ART: 92221220130014603
DESENHO: DINIZ
DATA: 16/01/2013
ESCALA: 1:50