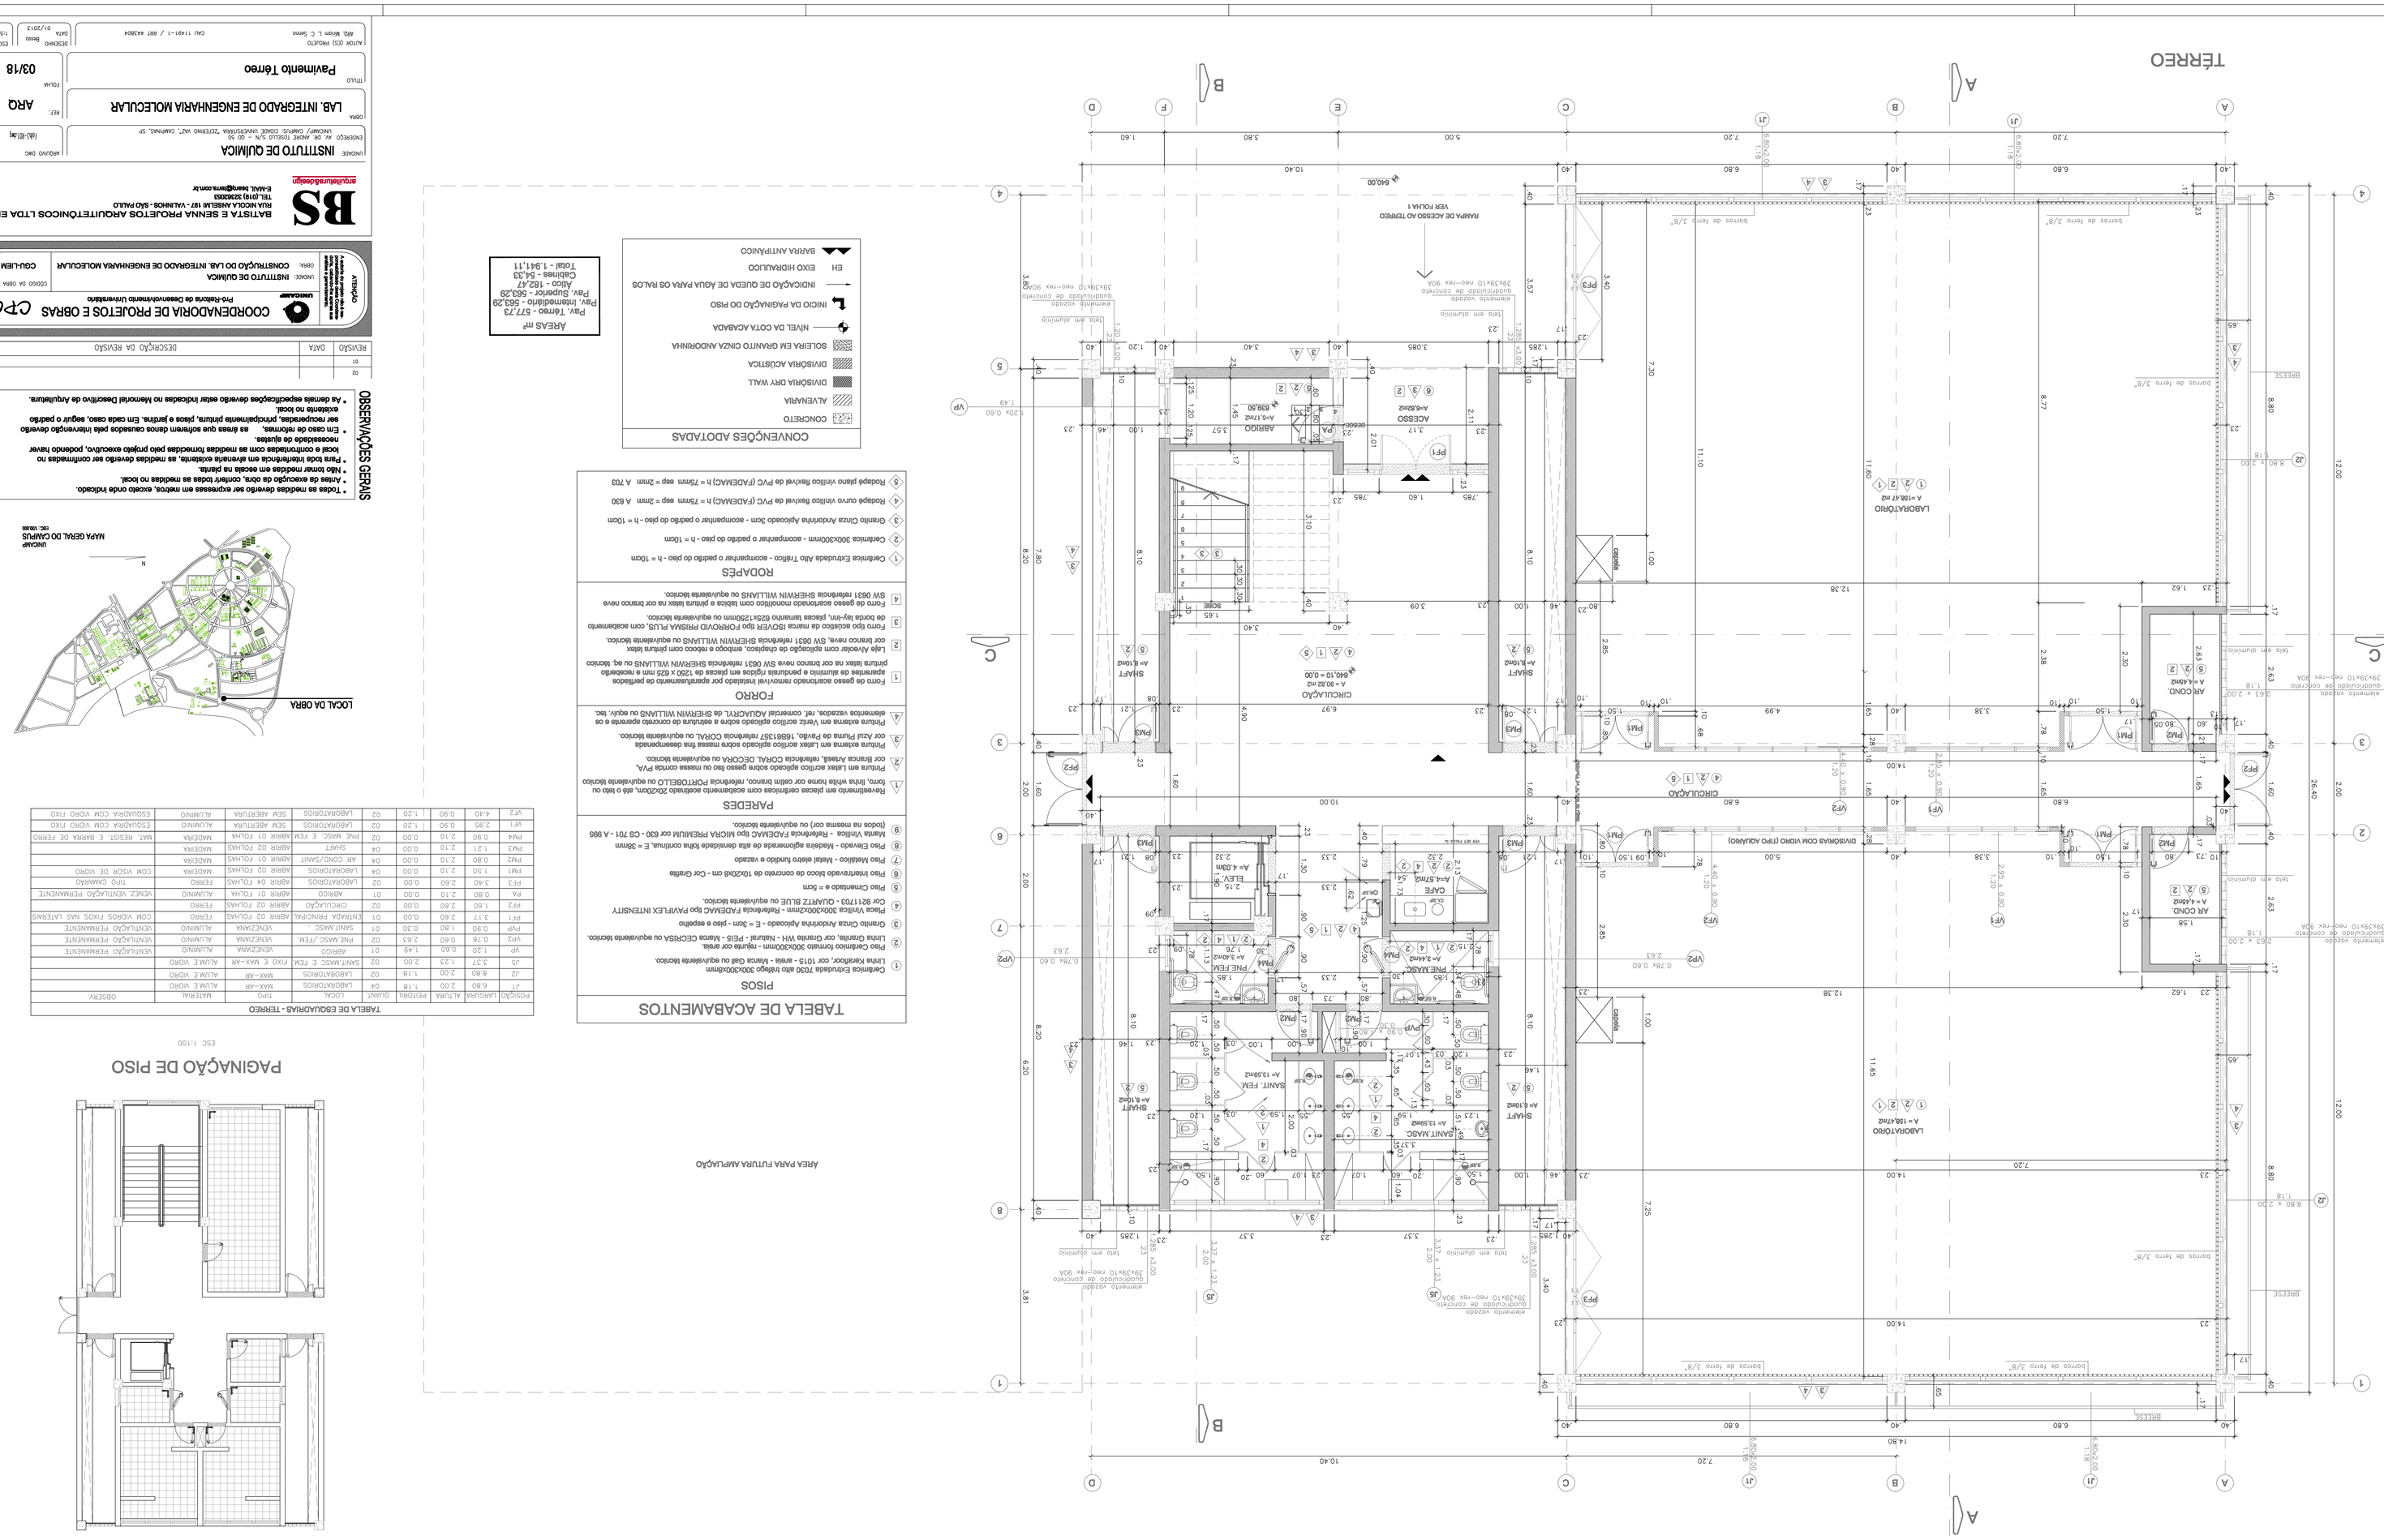

PAREDES

1. Revestimento em placas cerâmicas com acabamento acetinado 20x30cm, até o teto ou forro, cinza claro, tipo Portobello ou equivalente técnico.
2. Pintura em látex acrílico fosco na cor branco neve SW 9571 referência SHERWIN WILLIANS ou equivalente técnico.
3. Pintura em látex acrílico acetinado na cor branco neve SW 9571 referência SHERWIN WILLIANS ou equivalente técnico.
4. Pintura acrílica em fachada na cor cinza claro referência SHERWIN WILLIANS ou equivalente técnico.

FORRO

1. Forro de gesso acartonado removível instalado por profissionais de gabarito especializado em placas de 1200 x 625 mm e modelado apresentando textura e granulação rústica em toda sua extensão, na cor branco neve SW 9571 referência SHERWIN WILLIANS ou equivalente técnico.
2. Laje Alveolar com acabamento de chapisco, emboço e reboco com pintura látex acrílico na cor branco neve SW 9571 referência SHERWIN WILLIANS ou eq. técnico.
3. Forro tipo acabeça de ripsum ISOVER tipo FONEVID PRISMA PLUS, com assentamento de borda sky-vrn, placas lisentes 625x1250mm ou equivalente técnico.
4. Forro de gesso acartonado monolítico com testeira e pintura látex na cor branco neve SW 9571 referência SHERWIN WILLIANS ou equivalente técnico.

RODAPÉS

1. Cerâmica Extrudada Alto Tráfico - acompanhar o padrão do piso - h = 10cm
2. Cerâmica 300x300mm - acompanhar o padrão do piso - h = 10cm
3. Granito Cinza Andorinha Apicoado 2cm - acompanhar o padrão do piso - h = 10cm
4. Rodapé curvo vinílico flexível de PVC (FADEMAC) h = 7mm esp = 2mm A 630
5. Rodapé plano vinílico flexível de PVC (FADEMAC) h = 7mm esp = 2mm A 703

CONVENÇÕES ADOTADAS

- CONCRETO
- DIVISÓRIA DRY WALL
- ALVENARIA
- DIVISÓRIA ACÚSTICA
- SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA
- NÍVEL DA COTA ACABADA
- INDICAÇÃO DE QUEDA DE AGUA PARA OS RALOS
- INÍCIO DA PAGINAÇÃO DO PISO
- EIXO HIDRÁULICO
- BARREIRA ANTIFAÑICO

ÁREAS m²

Pav. Térreo - 577,73
Pav. Intermediário - 563,29
Pav. Superior - 363,59
Área - 182,47
Total - 1.941,11

TABELA DE ACABAMENTOS

PISOS

1. Cerâmica Extrudada 7030 alto tráfego 30x30x08mm
   Linha Hardfloor, cor 1015 - ilmata - Italgrê Gilê ou equivalente técnico.
2. Piso Cerâmico formato 30x30x08mm - alguns cor ímata
   Linha Granitos, cor Granito Wit - Natural - PEI3 - Italgrês GEOSSA ou equivalente técnico.
3. Cerâmica Cinza Andorinha Apicoado - E = 3cm - piso e espelho
   Granito Cinza Andorinha Apicoado - E = 3cm - piso e espelho
4. Piso Intertravado Bloco de concreto de 10x20x8 cm - Cor Cinza
5. Piso Cimentado e = 5cm
6. Piso Intertravado Bloco de concreto de 10x20x8 cm - Cor Cinza
7. Piso Asfáltico - Asfáltico a quente e vazado
8. Piso Cerâmico - Material de alta densidade baixa porosidade, E = 10mm
   Linha Vitrified - Porcelanato FADEMAC tipo MOKA PRISMÁTICA cor 630 - CS 701 - A 900
9. Piso Elevado - Piso elevado para instalações de piso (sistema de piso elevado)
   (todos os insertos são) ou equivalente técnico.

PISO

1. Cerâmica Extrudada 7030 alto tráfego 30x30x08mm
   Linha Hardfloor, cor 1015 - ilmata - Italgrê Gilê ou equivalente técnico.
2. Piso Cerâmico formato 30x30x08mm - alguns cor ímata
   Linha Granitos, cor Granito Wit - Natural - PEI3 - Italgrês GEOSSA ou equivalente técnico.
3. Cerâmica Cinza Andorinha Apicoado - E = 3cm - piso e espelho
   Granito Cinza Andorinha Apicoado - E = 3cm - piso e espelho
4. Piso Intertravado Bloco de concreto de 10x20x8 cm - Cor Cinza
5. Piso Cimentado e = 5cm
6. Piso Intertravado Bloco de concreto de 10x20x8 cm - Cor Cinza
7. Piso Asfáltico - Asfáltico a quente e vazado
8. Piso Cerâmico - Material de alta densidade baixa porosidade, E = 10mm
   Linha Vitrified - Porcelanato FADEMAC tipo MOKA PRISMÁTICA cor 630 - CS 701 - A 900
9. Piso Elevado - Piso elevado para instalações de piso (sistema de piso elevado)
   (todos os insertos são) ou equivalente técnico.

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Todas as medidas deverão ser expressas em metros, exceto onde indicado.
- Antes da execução de cota, conferir todas as medidas no local.
- Não tomar medidas em escala na planta.
- Para toda interferência em alvenaria existente, as medidas deverão ser confirmadas no local e comunicadas com as medidas tomadas pelo projeto executivo, podendo haver necessidade de ajustes.
- Em caso de ferragens, as áreas que sofrerem danos causados pela intervenção deverão ser recuperadas, preferentemente pintura, piso e pintura. Em cada caso, segue o padrão existente no local.
- As demais especificações deverão estar indicadas no Memorial Descritivo de Arquitetura.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
02		
01		

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

UNIDADE: INSTITUTO DE QUÍMICA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO LAB. INTEGRADO DE ENGENHARIA MOLECULAR
COD: LIEM

BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETÔNICOS LTDA EPP
RUA NOCA AMELIA 187 - VALINHOS - SÃO PAULO
TEL (019) 32639024 E-MAIL bsenna@bsenna.com.br

UNIDADE	INSTITUTO DE QUÍMICA
ENDEREÇO	AV. DR. JOSÉ TOZELLO S/N – QD 50
CIDADE/ CAMPUS	CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ" CAMPINAS, SP
OBRA	LAB. INTEGRADO DE ENGENHARIA MOLECULAR
TÍTULO	Pavimento Térreo
FOLHA	03/18
REF.	ARQ
ARQUIVO DWG	

ALTURA ESQ. PADRÃO		ESCRITÓRIO	
Arq. Wayne L. C. Senna	CAU 111491-1 / ART 4436K	DATA	ESCALA
		01/2013	1:50

TABELA DE ESQUADRIAS - TÉRREO

PEÇA/CÓD.	LARG./DIAM.	ALT./DIAM.	PEITORIL	QUANT.	LOCAL	TIPO	MATERIAL	OBSERV./
J1	6.80	2.00	1.18	04	LABORATÓRIOS	MAX.-AR	ALUM.E. VIDRO	
J2	8.80	2.00	1.18	02	LABORATÓRIOS	MAX.-AR	ALUM.E. VIDRO	
J3	14.00	2.00	1.18	02	LABORATÓRIOS	MAX.-AR	ALUM.E. VIDRO	
J4	1.73	2.00	1.49	01	SANIT.MASC. E FEM.	PIVO. E MAX.-AR	ALUM.E. VIDRO	
J5	3.37	2.00	0.00	02	SANIT.MASC. E FEM.	MAX.-AR	ALUM.E. VIDRO	
VP2	0.78	0.60	2.63	02	PAT. MASC. / FEM.	VENEZIANA	ALUMÍNIO	VENTILAÇÃO PERMANENTE
VP3	1.20	0.60	1.49	01	ABRIGO	VENEZIANA	ALUMÍNIO	VENTILAÇÃO PERMANENTE
VP1	0.90	1.80	0.30	01	SANIT.MASC.	VENEZIANA	ALUMÍNIO	VENTILAÇÃO PERMANENTE
P1	3.17	2.60	0.00	01	ENTRADA PRINCIPAL	ABRIR 02 FOLHAS	FERRO	COM VIDROS FIXOS NAS LATERAIS
P2	1.60	2.60	0.00	02	CIRCULAÇÃO	ABRIR 02 FOLHAS	FERRO	
P3	2.40	2.60	0.00	02	LABORATÓRIOS	ABRIR CH. FOLHAS	FERRO	TIPO CHAMBÁRIO
PA	0.80	2.10	0.00	01	ABRIGO	ABRIR 01 FOLHA	ALUMÍNIO	VENEZ. VENTILAÇÃO PERMANENTE
PA1	1.50	2.10	0.00	04	LABORATÓRIOS	ABRIR 02 FOLHAS	MADEIRA	COM VIDRO DE VIDRO
PA2	2.40	2.60	0.00	02	LABORATÓRIOS	ABRIR CH. FOLHAS	FERRO	TIPO CHAMBÁRIO
PA3	0.80	2.10	0.00	04	AR. COND./SANIT.	ABRIR 01 FOLHA	MADEIRA	
PA4	0.90	2.10	0.00	02	PAT. MASC. E FEM.	ABRIR 01 FOLHA	MADEIRA	MAT. RESIST. E BARRA DE FERRO
PA5	1.21	2.10	0.00	04	SHAFT	ABRIR 02 FOLHAS	MADEIRA	
PA6	0.80	2.10	0.00	04	AR. COND./SANIT.	ABRIR 01 FOLHA	MADEIRA	
PA7	0.80	2.10	0.00	01	ABRIGO	ABRIR 01 FOLHA	ALUMÍNIO	VENEZ. VENTILAÇÃO PERMANENTE
PF1	1.20	2.60	0.00	01	ENTRADA PRINCIPAL	ABRIR 02 FOLHAS	FERRO	COM VIDROS FIXOS NAS LATERAIS
PF2	1.60	2.60	0.00	02	CIRCULAÇÃO	ABRIR 02 FOLHAS	FERRO	
PF3	2.40	2.60	0.00	02	LABORATÓRIOS	ABRIR CH. FOLHAS	FERRO	TIPO CHAMBÁRIO
PF4	0.80	2.10	0.00	01	ABRIGO	ABRIR 01 FOLHA	ALUMÍNIO	VENEZ. VENTILAÇÃO PERMANENTE
PM1	1.50	2.10	0.00	04	LABORATÓRIOS	ABRIR 02 FOLHAS	MADEIRA	COM VIDRO DE VIDRO
PM2	0.80	2.10	0.00	04	AR. COND./SANIT.	ABRIR 01 FOLHA	MADEIRA	
PM3	0.90	2.10	0.00	02	PAT. MASC. E FEM.	ABRIR 01 FOLHA	MADEIRA	MAT. RESIST. E BARRA DE FERRO
PM4	1.21	2.10	0.00	04	SHAFT	ABRIR 02 FOLHAS	MADEIRA	
PM5	0.80	2.10	0.00	04	AR. COND./SANIT.	ABRIR 01 FOLHA	MADEIRA	
PM6	0.80	2.10	0.00	01	ABRIGO	ABRIR 01 FOLHA	ALUMÍNIO	VENEZ. VENTILAÇÃO PERMANENTE
V1	2.95	0.90	1.20	02	LABORATÓRIOS	SEM ABERTURA	ALUMÍNIO	ESQUADRIA COM VIDRO FIXO
V2	4.40	0.90	1.20	02	LABORATÓRIOS	SEM ABERTURA	ALUMÍNIO	ESQUADRIA COM VIDRO FIXO

PAGINAÇÃO DE PISO

ESC 1/100