


PAVIMENTO TÉRREO
(SANITÁRIOS MASC. e FEM./CAFÉ)


DETALHAMENTO DE ESGOTO
ESCALA 1:20

PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO
(SANITÁRIOS MASC. e FEM./CAFÉ)


PAVIMENTO SUPERIOR
(SANITÁRIOS MASC. e FEM./CAFÉ)

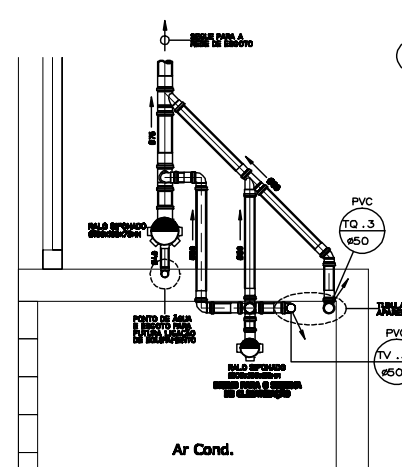


PAVIMENTO TÉRREO
(LABORATÓRIOS/AR COND.)

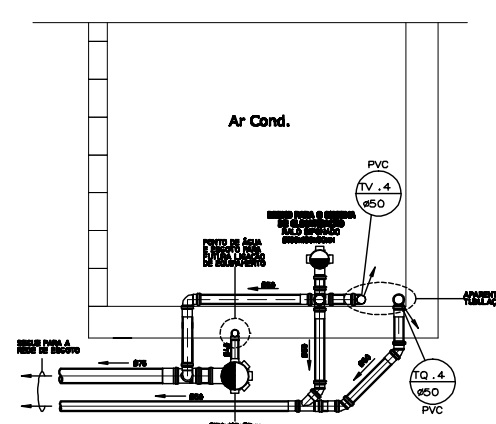


PAVIMENTO TÉRREO
(LABORATÓRIOS/AR COND.)

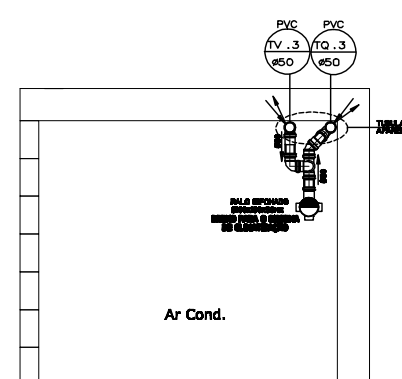


PAVIMENTO INTERM.
(AR CONDICIONADO)

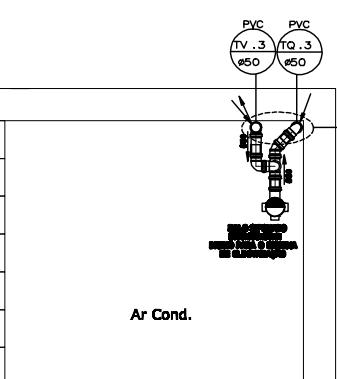


PAVIMENTO SUP.
(AR CONDICIONADO)

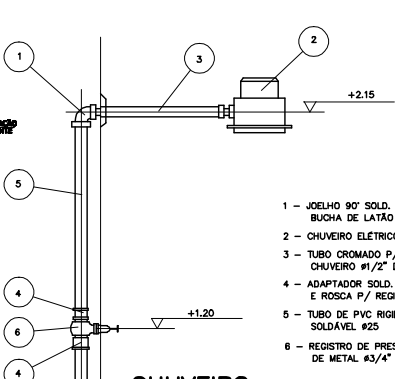


CHUVEIRO
SEM ESCALA

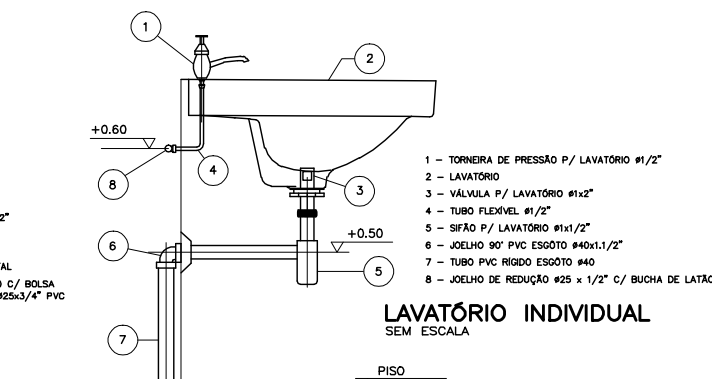

LAVATÓRIO INDIVIDUAL
SEM ESCALA

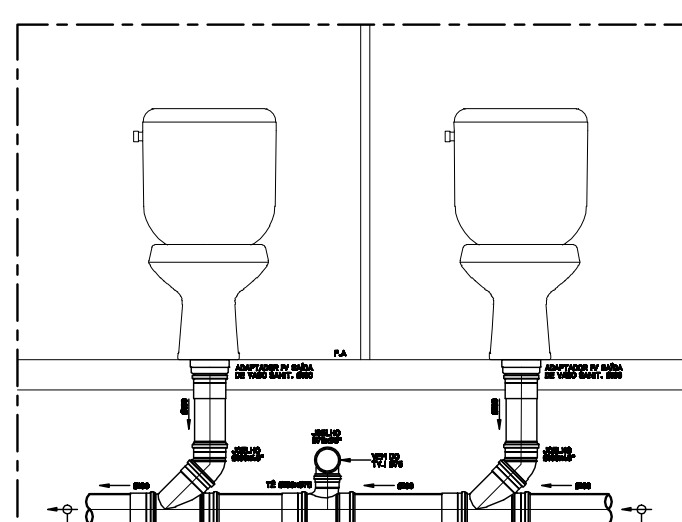

DETALHE DE INTERLIGAÇÃO DE ESGOTO DOS VASOS SANITÁRIOS
SEM ESCALA

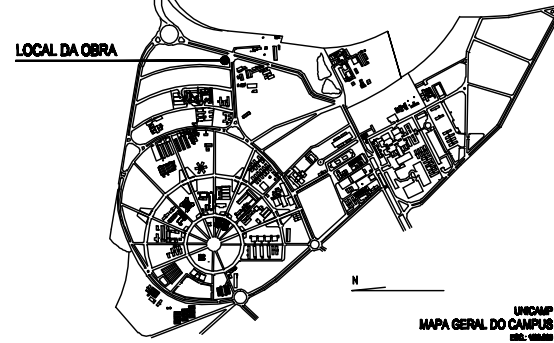

NOTAS GERAIS:
1 - Todas as medidas deverão ser expressas em metros, exceto onde indicado.
2 - Antes da execução da obra, conferir todos os dados no local.
3 - Não fazer modificações em escala no projeto.
4 - Para local interligado em sistema unitário, as medidas deverão ser confirmadas no local e confrontadas com as medidas fornecidas pelo projeto executivo, podendo haver necessidade de ajustes.
5 - Em caso de reformas, as áreas que sofrerem danos causados pela intervenção deverão ser recuperadas, principalmente pintura, piso e paredes. Em caso de danos, o projeto executivo não se aplica.
6 - As demais especificações deverão estar indicadas no Memorial Descritivo de Arquitetura.

1 - 02	20/05/12	Condição em São Paulo, SP, 10.10.12
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO


COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS	CPO
PROFESSOR DE ENGENHARIA DE ENFERMAGEM	PROFESSOR DE ENFERMAGEM
COORDENADORIA DE ENFERMAGEM	COORDENADORIA DE ENFERMAGEM
COORDENADORIA DE ENFERMAGEM	COORDENADORIA DE ENFERMAGEM

BS	BATISTA E SOBRINHO PROJETOS ARQUITETÔNICOS LTDA EPP
PROFESSOR DE ENGENHARIA DE ENFERMAGEM	PROFESSOR DE ENFERMAGEM
COORDENADORIA DE ENFERMAGEM	COORDENADORIA DE ENFERMAGEM
COORDENADORIA DE ENFERMAGEM	COORDENADORIA DE ENFERMAGEM


INSTITUTO DE QUÍMICA	INSTITUTO DE QUÍMICA
LAB. INTEGRADO DE ENGENHARIA MOLECULAR	LAB. INTEGRADO DE ENGENHARIA MOLECULAR
PROFESSOR DE ENGENHARIA DE ENFERMAGEM	PROFESSOR DE ENFERMAGEM
COORDENADORIA DE ENFERMAGEM	COORDENADORIA DE ENFERMAGEM

NOTAS GERAIS:
AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA SERÃO DE PVC SOLIDÁRIO SÉRIE A (CLASSE 15) MARROW
AS CONEXÕES TERMINAIS DE LAÇÃO COM ENGATE FLEXÍVEL SERÃO TIPO SPN (ROSCA BLANCA DE 3/4"x1/2")
TODAS AS CONEXÕES DE ÁGUA FRIA DEVERÃO SER DE PVC AZUL COM ROSCA
AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO DEVERÃO SER DE PVC BRANCO E DE ÁGUAS PLUVIAIS EM PVC-R


TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS E ÁGUA FRIA
TERÃO CAMINHAMENTO POR SOB AS VIGAS E SOBRE O FORRO
NO 1º E 2º PAVIMENTO E ATICO.

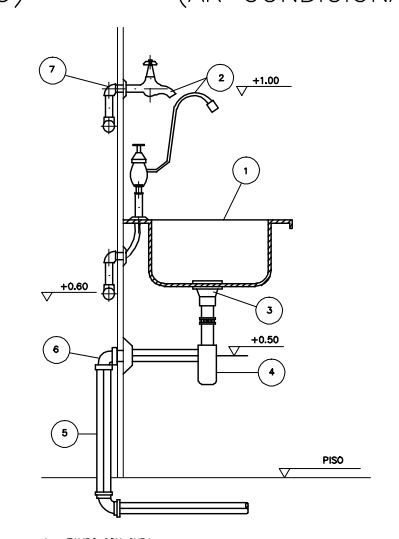


PIA COM CUBA OU TANQUE
SEM ESCALA

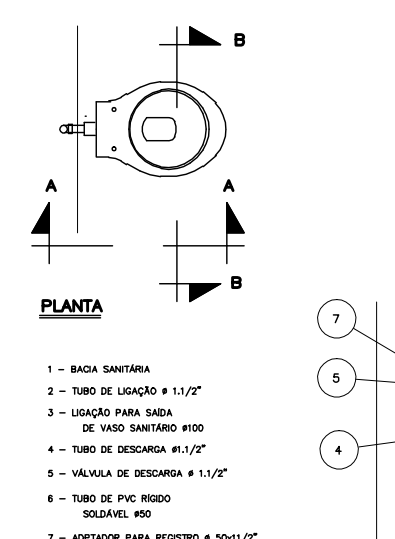

BACIA SANITÁRIA COM VÁLVULA
SEM ESCALA

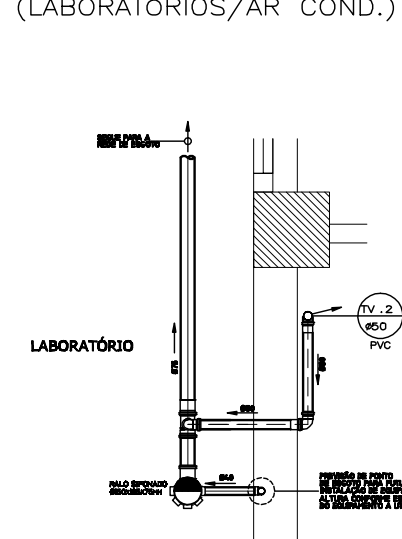

LABORATÓRIO

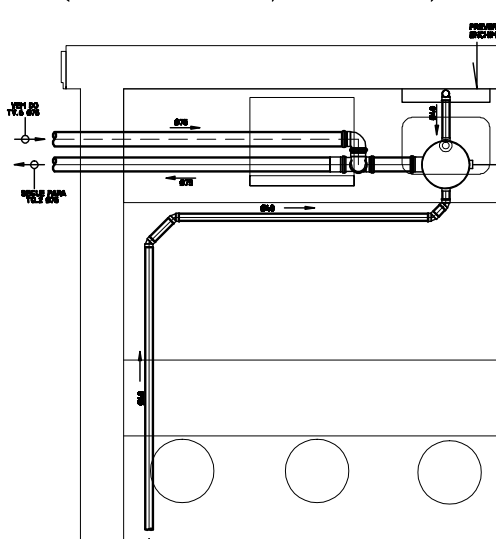

PAVIMENTO INTERM.
(COPA)