


PLANTA SEGUNDO PAVIMENTO
Escala 1:50

LEGENDA			
SISTEMA RÁDIO		PORTA CORTA-FOGO P-90	SISTEMA DE FUGA
		BARRA ANTI-PÂNICO	
		ELEVADOR SIMPLES	
OUTROS		CENTRAL DE GLP	OUTROS
		CHUVEIRO AUTOMÁTICO	
OUTROS		PROJEÇÃO DO CHUVEIRO AUTOMÁTICO NO PAVIMENTO INFERIOR	OUTROS
		DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL	

LEGENDA			
SISTEMA DE FUGA		PÓ QUÍMICO SECO ABC	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA
		ÁGUA PRESSURIZADA 2A	
		PÓ QUÍMICO SECO 20 BC	
SISTEMA DE ALARME		ESPUMA MECÂNICA	SISTEMA DE ALARME
		BOMBA DE INCÊNDIO	
SISTEMA DE HIDRANTES		MANGOTINHO	SISTEMA DE HIDRANTES
		HIDRANTE SIMPLES	
		HIDRANTE DÚPLO	
SISTEMA ELÉTRICO		ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA LIGA/DESLIGA)	SISTEMA ELÉTRICO
		REGISTRO DE RECALQUE	
		RESERVA DE INCÊNDIO	

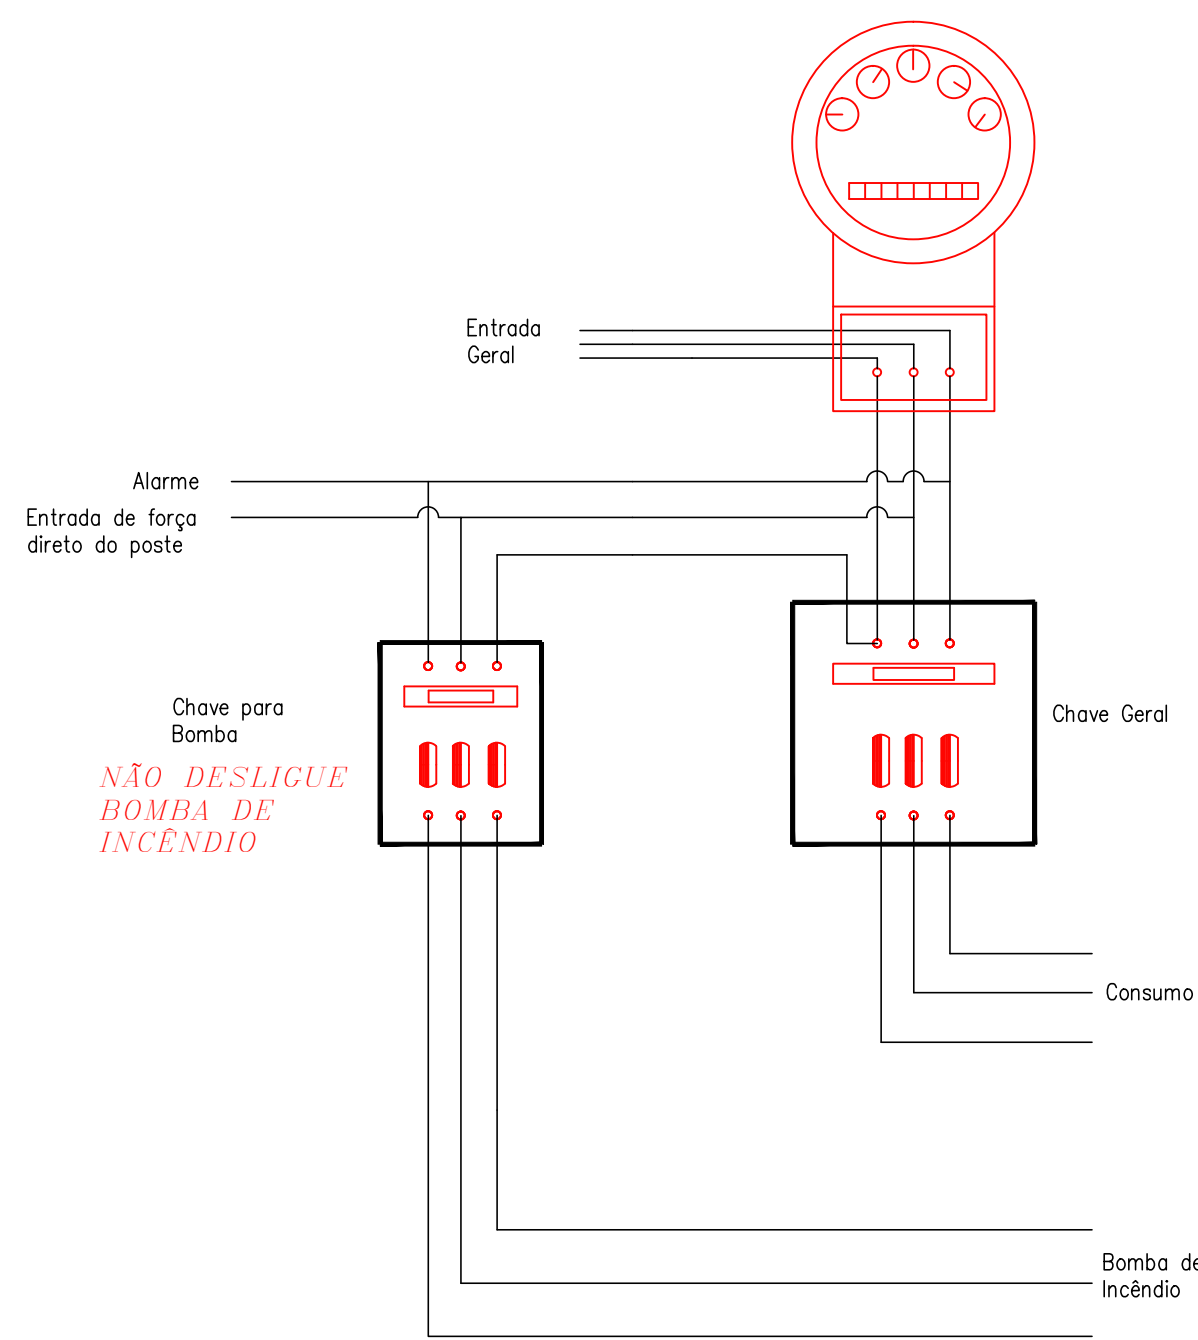

LIGAÇÃO DA BOMBA
ESCALA: SEM ESCALA

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:

03 TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO:
FoGo: Tubo de aço carbono, sem costura, classe pesada conforme NBR 5580, correspondente a DIN 2440; acabamento galvanizado.

LEGENDA DE TUBOS	
TUBOS	
	Tubulação de PCI a executar (FoGo)
	Rede de PCI existente
	Sistema de PCI existente

02		
01		
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário		
UNIDADE: INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E COMP. CIENTÍFICA		CÓDIGO DA OBRA: CPO
OBRA: RESERVATÓRIO E URBANIZAÇÃO		IMECClab

graco		GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA. RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643 projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br	
UNIDADE: IMECC		ARQUIVO: DWG	
ENDEREÇO: RUA BERTRAND RUSSELL COM RUA CLÁUDIO ABRAMO UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP		IMECC_EML_HID	
OBRA: REVISÃO DE PROJETOS DO LABORATÓRIO CIENTÍFICO DO IMECC - ETAPA: EXECUTIVO		REF. HID.	
TÍTULO: PPCI - SEGUNDO PAVIMENTO		FOLHA: 10/11-R0	
AUTOR (ES) PROJETO: ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA Nº 040149/SP		DESENVOLVIMENTO PROJETO: ENG. MATEUS MORAIS MINATEL - CREA Nº 040378/SP	
DATA: 04/11/2015		DESENHO: Mathius	
		ESCALA: 1:50	