


TÉRREO - ELÉTRICA
esc: 1/75

ESPECIFICAÇÕES	
ELÉTRICA	
△N1	TOMADA 4x2 BAIXA (H=40CM)
△N2	TOMADA 4x4 BAIXA (H=40CM)
▲N1	TOMADA 4x2 MÉDIA, H=120M
▲N1	TOMADA 4x2 MÉDIA, H=150cm (Presente na Régua de Gases)
§	INTERRUPTOR
PONTO DE REDE (CAT06)	
R	TOMADA PARA CABO DE REDE (H=40CM)
R	TOMADA PARA CABO DE REDE (H=120CM)
R	TOMADA PARA CABO DE REDE (H=220CM)
E	PONTO DE CHAMADA DE ENFERMAGEM (H=40CM)
E	PONTO DE CHAMADA DE ENFERMAGEM (H=120CM)
I	TOMADA PARA CABO DE IMPRESSORA (H=40CM)
F	TOMADA COM EXTENSÃO NO FORRO
U	TOMADA PARA PONTOS USB SOB AS CADEIRAS
COMUNICAÇÃO	
●	TOMADA PARA ANTENA DE TV (H=2,20M)
T	TOMADA PARA TELEFONE (H=40CM)

LOCALIZAÇÃO

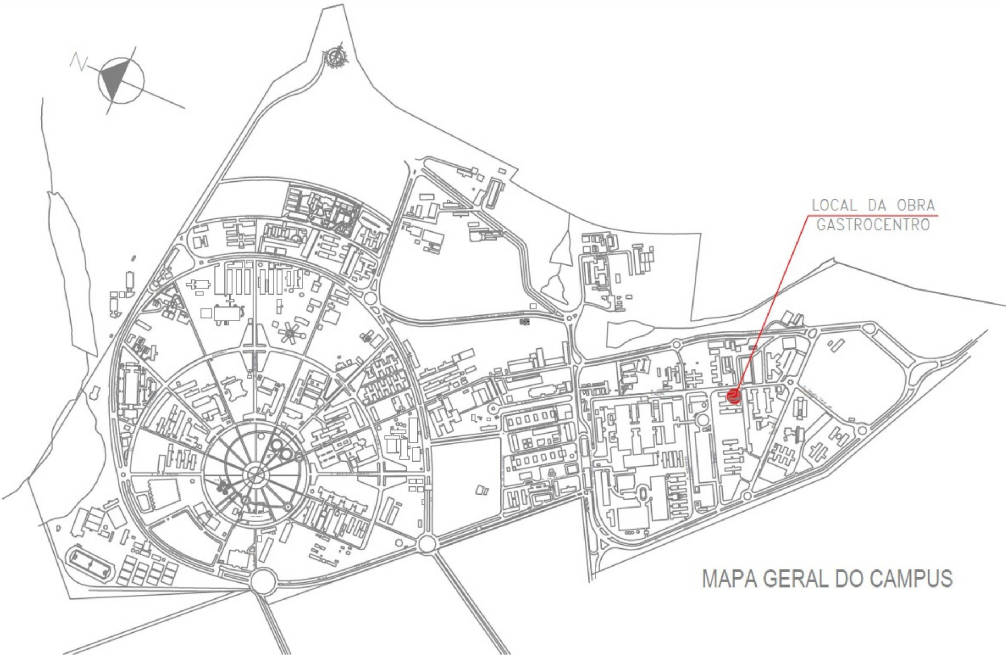

	DESENHO	FOLHA	
	PAVIMENTO TÉRREO ELÉTRICA	08/29	
	OBRA R. CARLOS CHAGAS, 420 CIDADE UNIVERSITÁRIA CAMPINAS SP, 13063-878	DISCIPLINA ARQ	
COORDENAÇÃO Arq. Diogo Furquim Arq. Marcelo N. Lima	DATA 146469-8 118201-3	ESCALA 02/2024 01/75	REVISÃO 00