


- LEGENDA:**
- TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ÁGUA PLUVIAL
 - TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA FRIA
- NOTAS:**
- 1 - DIMENSÕES E DIÂMETROS EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO CONTRÁRIO.
- 2 - NOS TRECHOS HORIZONTAIS DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL RECOMENDAM-SE AS SEGUINTE DECLIVIDADES MÍNIMAS:
- 2% PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU INFERIOR A 75mm;
 - 1% PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR A 100mm

PLANTA DO TÉRREO
1 : 100

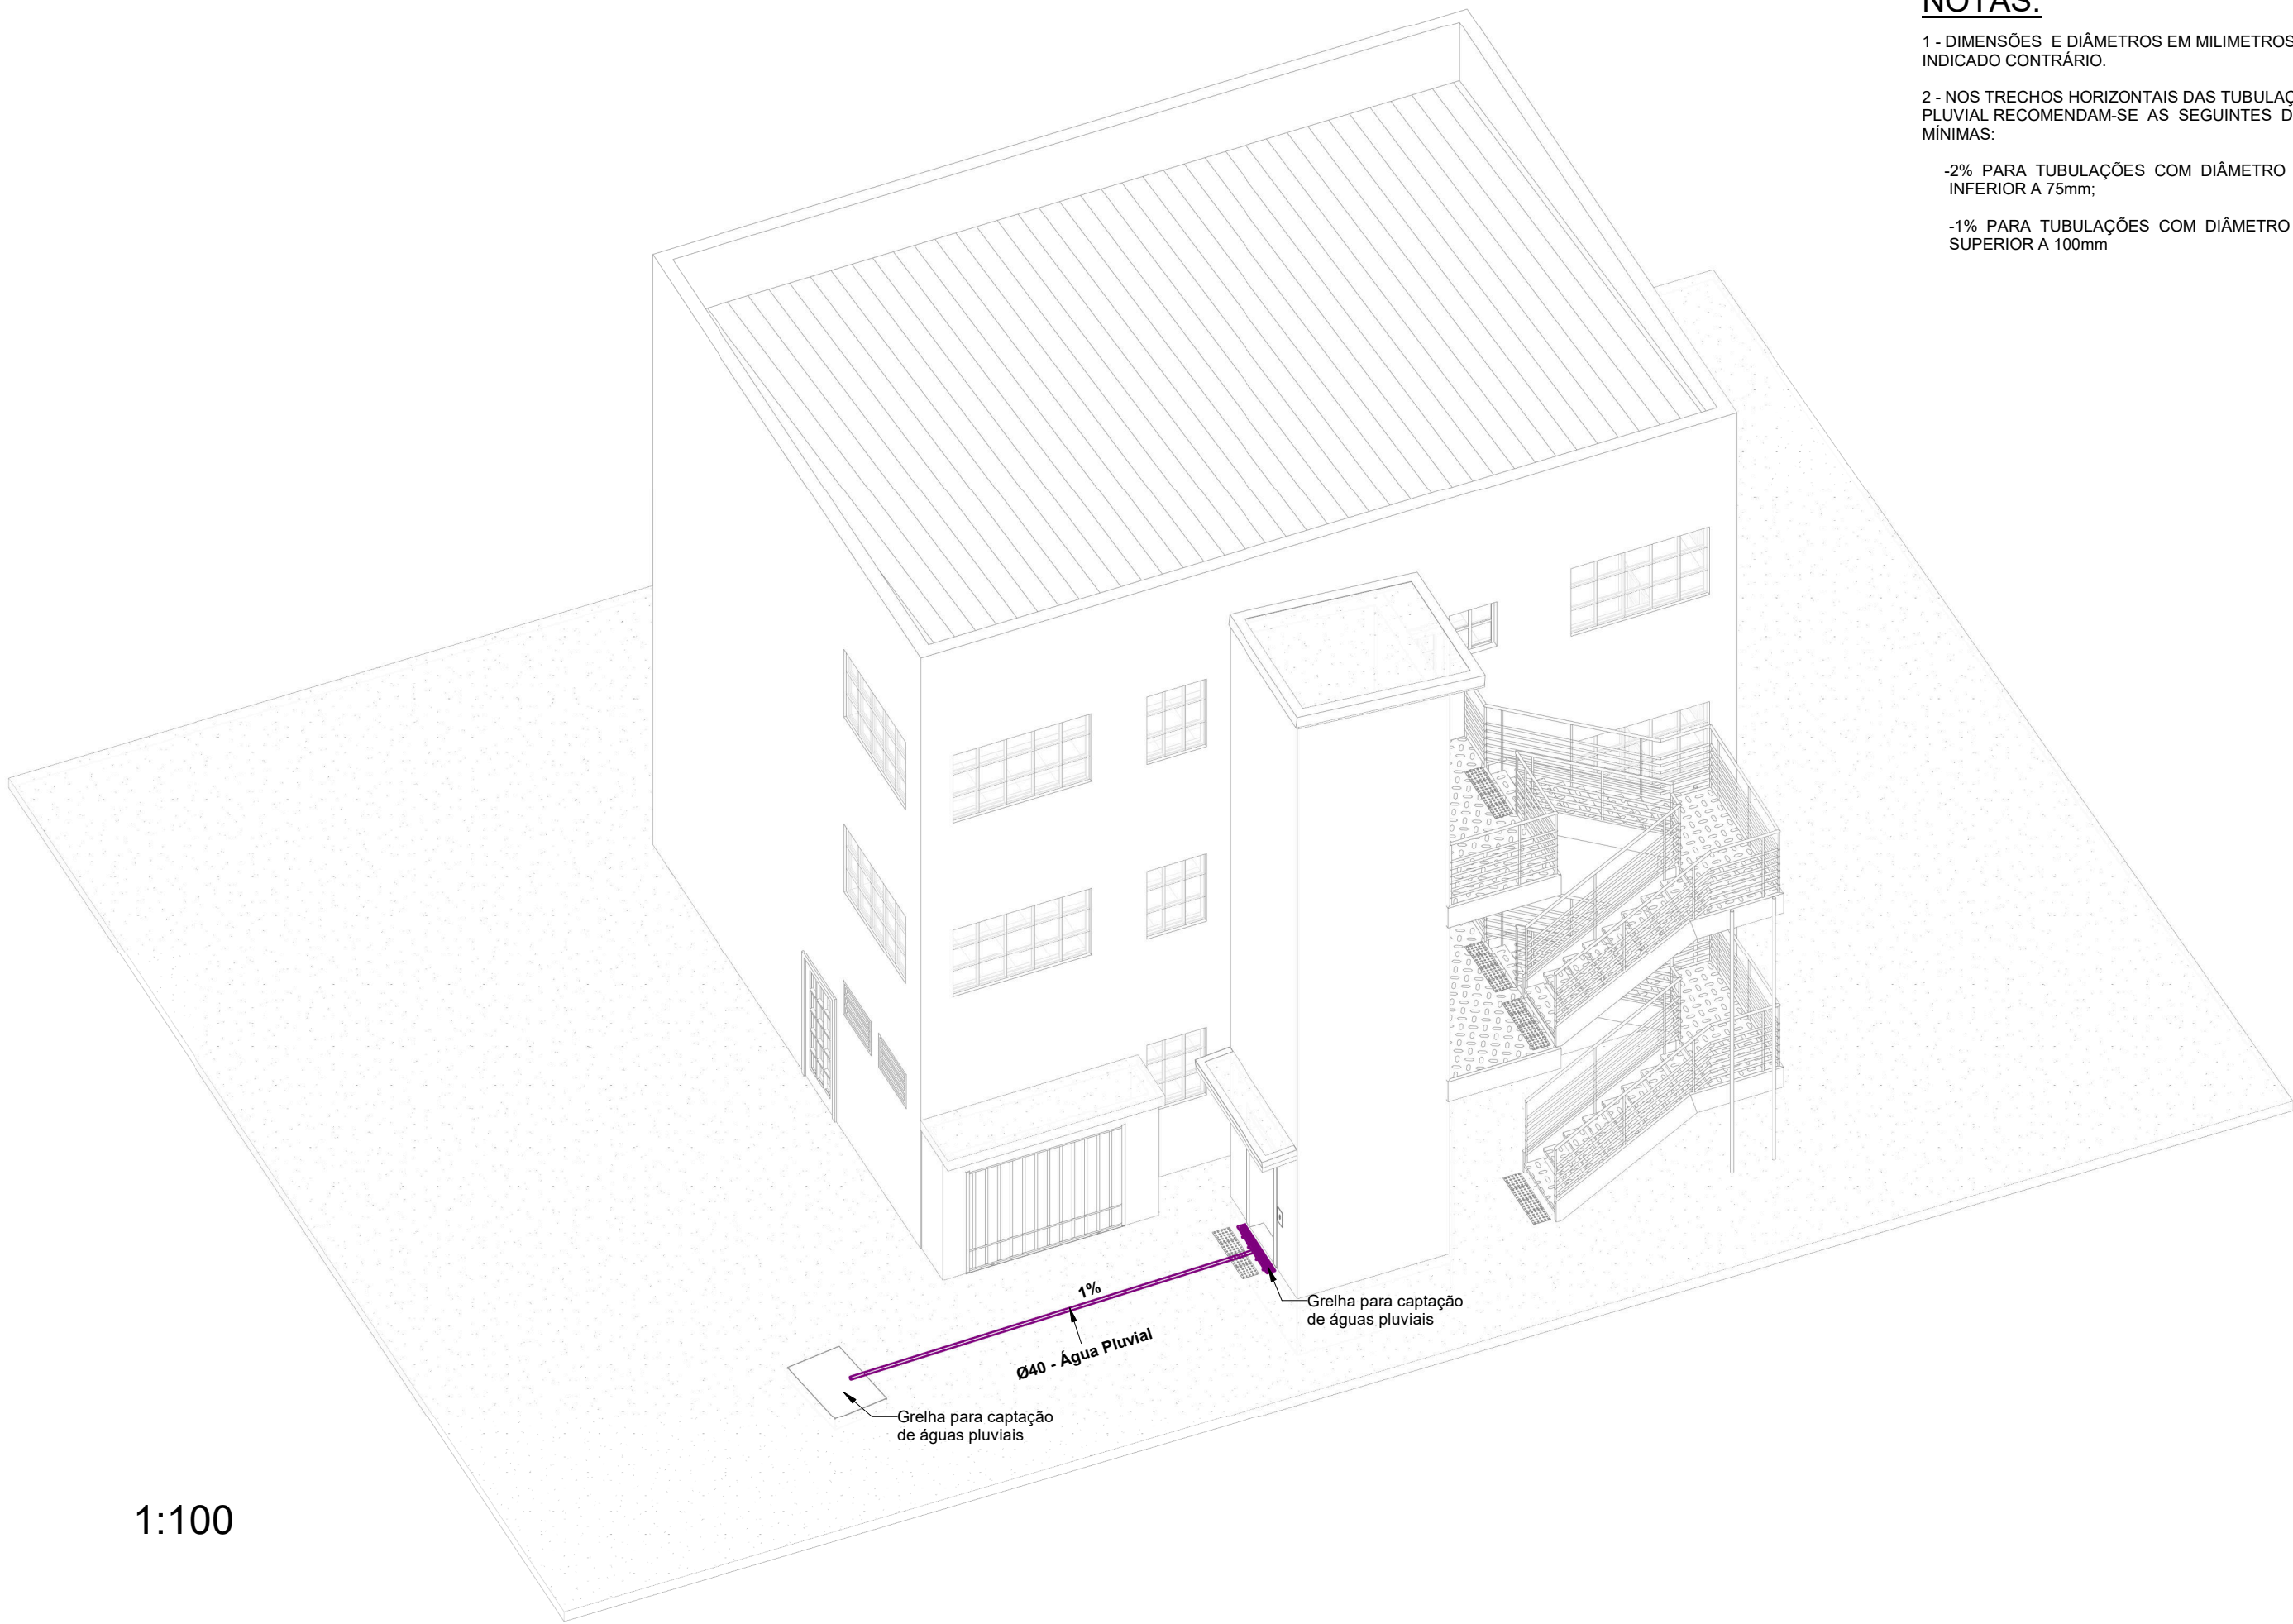

1:100

PERSPECTIVA 3D

PLOTAGEM OBRIGATORIAMENTE COLORIDA
CASO CONTRÁRIO NÃO SERÁ POSSÍVEL SUA CORRETA INTERPRETAÇÃO

00	10/03/2022	VERSÃO INICIAL
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES



CONTEÚDO: PROJETO HIDRÁULICO					
TÍTULO: MODERNIZAÇÃO ELEVADOR DO LAB. BIOAROMAS/FEA					
ASSUNTO: PLANTA BAIXA, CORTE E PERSPECTIVA 3D					
LOCAL: FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS					
PROJETADO POR: FÁBIO PANCOTTI MORENTE		VERIFICADO POR: FÁBIO PANCOTTI MORENTE			
Nº. DO PROJETO: FEA_01_2023		ARQ. DIGITAL: hid_bio.rtv			
ETAPA DO PROJETO: EXECUTIVO		FOLHA: 01/01	REVISÃO: 0	DATA: 10/03/2023	ESCALA: INDICADA
ASS. ENG.:			ASS. APROVADOR.:		
COMENTÁRIOS:					

CORTE A - A
1 : 50

