LEGENDA

	ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA DADOS EXISTENTE
	ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA TELEFONIA EXISTENTE
	ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA INSTALAÇÕES ELETRICAS EXISTENTE
	ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA INSTALAÇÕES ELETRICAS A SER MODIFICADO
	ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA INSTALAÇÕES ELETRICAS (NOVO)
	CAIXA DE ALVENARIA COM CHASSIS E TAMPAO DE FERRO E BRENO DE BRITA Nº2, TIPO R2 (DADOS) DE 110x60x90cm EXISTENTE
	CAIXA DE ALVENARIA COM CHASSIS E TAMPAO DE FERRO E BRENO DE BRITA Nº2, TIPO R2 (TELEFONIA) DE 110x60x90cm EXISTENTE
	CAIXA DE ALVENARIA DE INSTALAÇÕES ELETRICAS A SER RETIRADA
	CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA E CHASSIS EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE BRITA NO1 PARA ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES (MEDIDAS INTERNAS): 1100x800x1200mm(NOVA)

NOTAS

BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
CONDUTOR TERRA NAO COTADO #2,5mm2
CORES DOS CONDUTORES ELETRICOS: FASE A ou R = VERMELHO / FASE B ou S = PRETO
FASE C ou T = BRANCO / NEUTRO = AZUL CLARO / TERRA = VERDE / RETORNO = AMARELO
NAO SERAO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS
TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE DOZE(12) VEZES O SEU DIAMENTRO NOMINAL.
AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇAO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUIÇAO DEVERAO SER DO TIPO INDELEVEL, ADESIVAS, NAO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX

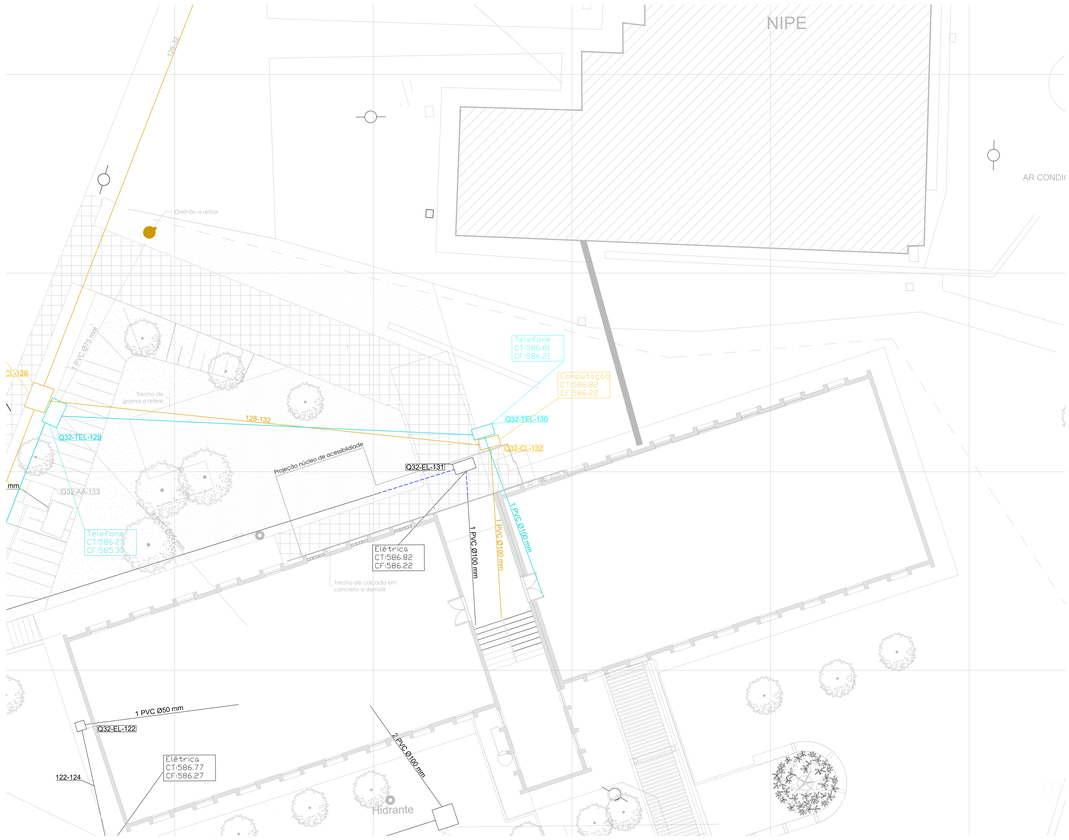

IMPLANTAÇÃO GERAL - DEMOLIÇÃO E INTERFERÊNCIAS
Escala 1:100

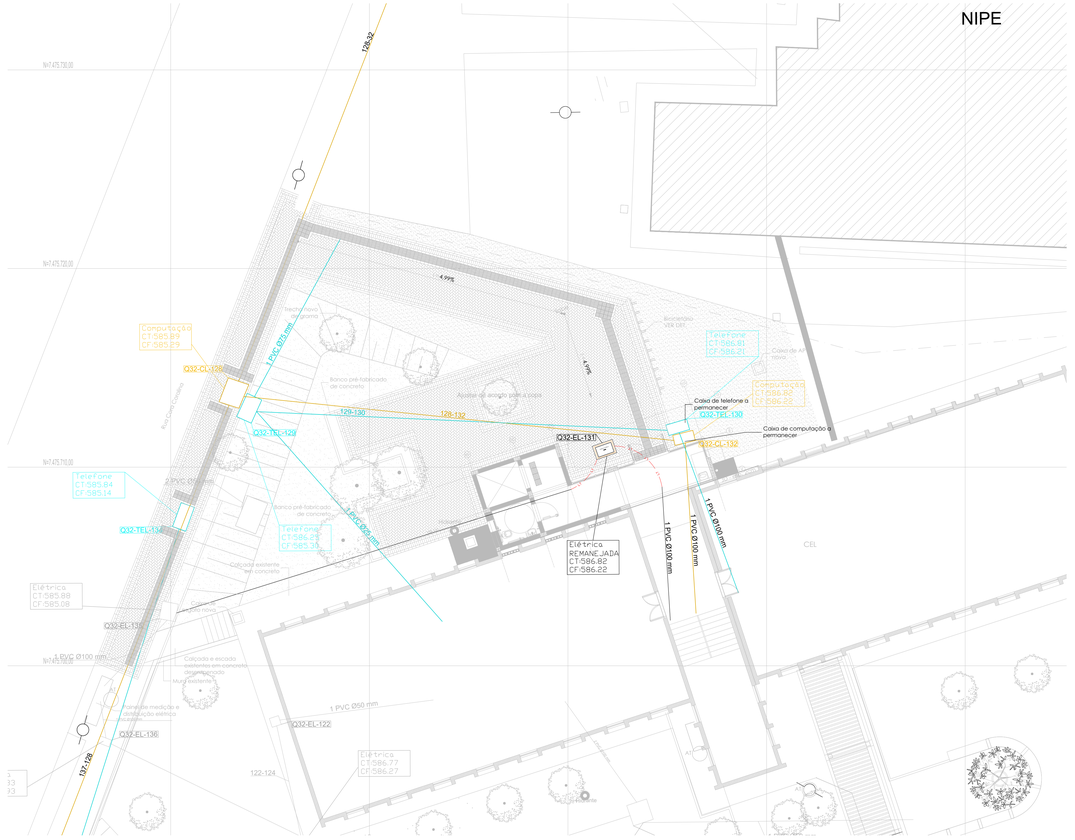

NOVA MPLANTAÇÃO GERAL
Escala 1:100

NOTAS:
1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
02		
01		

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário
UNICAMP
UNIDADE: CEL - CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAGEM
OBRA: CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE
CÓDIGO DA OBRA CPO: CELacessib

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

UNIDADE: CEL - CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAGEM
ENDEREÇO: Rua Coro Carolina CEP:13083-896 UNICAMP/CAMPUS, CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP
ARQUIVO DWG: ELE_NUCLEO-CEL_EXE01_07 Com Quadros
OBRA: CEL - NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE - OS- 63 - ETAPA:EXECUTIVO
REF.: ELE.
TÍTULO: Plantas de Interferências caixa, tubulação, caixas e tubulação novas
FOLHA: 01/07-R0
AUTOR (ES) PROJETO: ENG. MARCOS C.C.ANTUNES - CREA nº 060436921
DESENVOLVIMENTO PROJETO: ENG. MARCOS C.C.ANTUNES - CREA nº 060436921
DESENHO: MCCA
DATA: Maio/2019
ESCALA: Indi.