



● IMPLANTAÇÃO GERAL - DEMOLIÇÕES E INTERFERÊNCIAS  
Escala 1:100

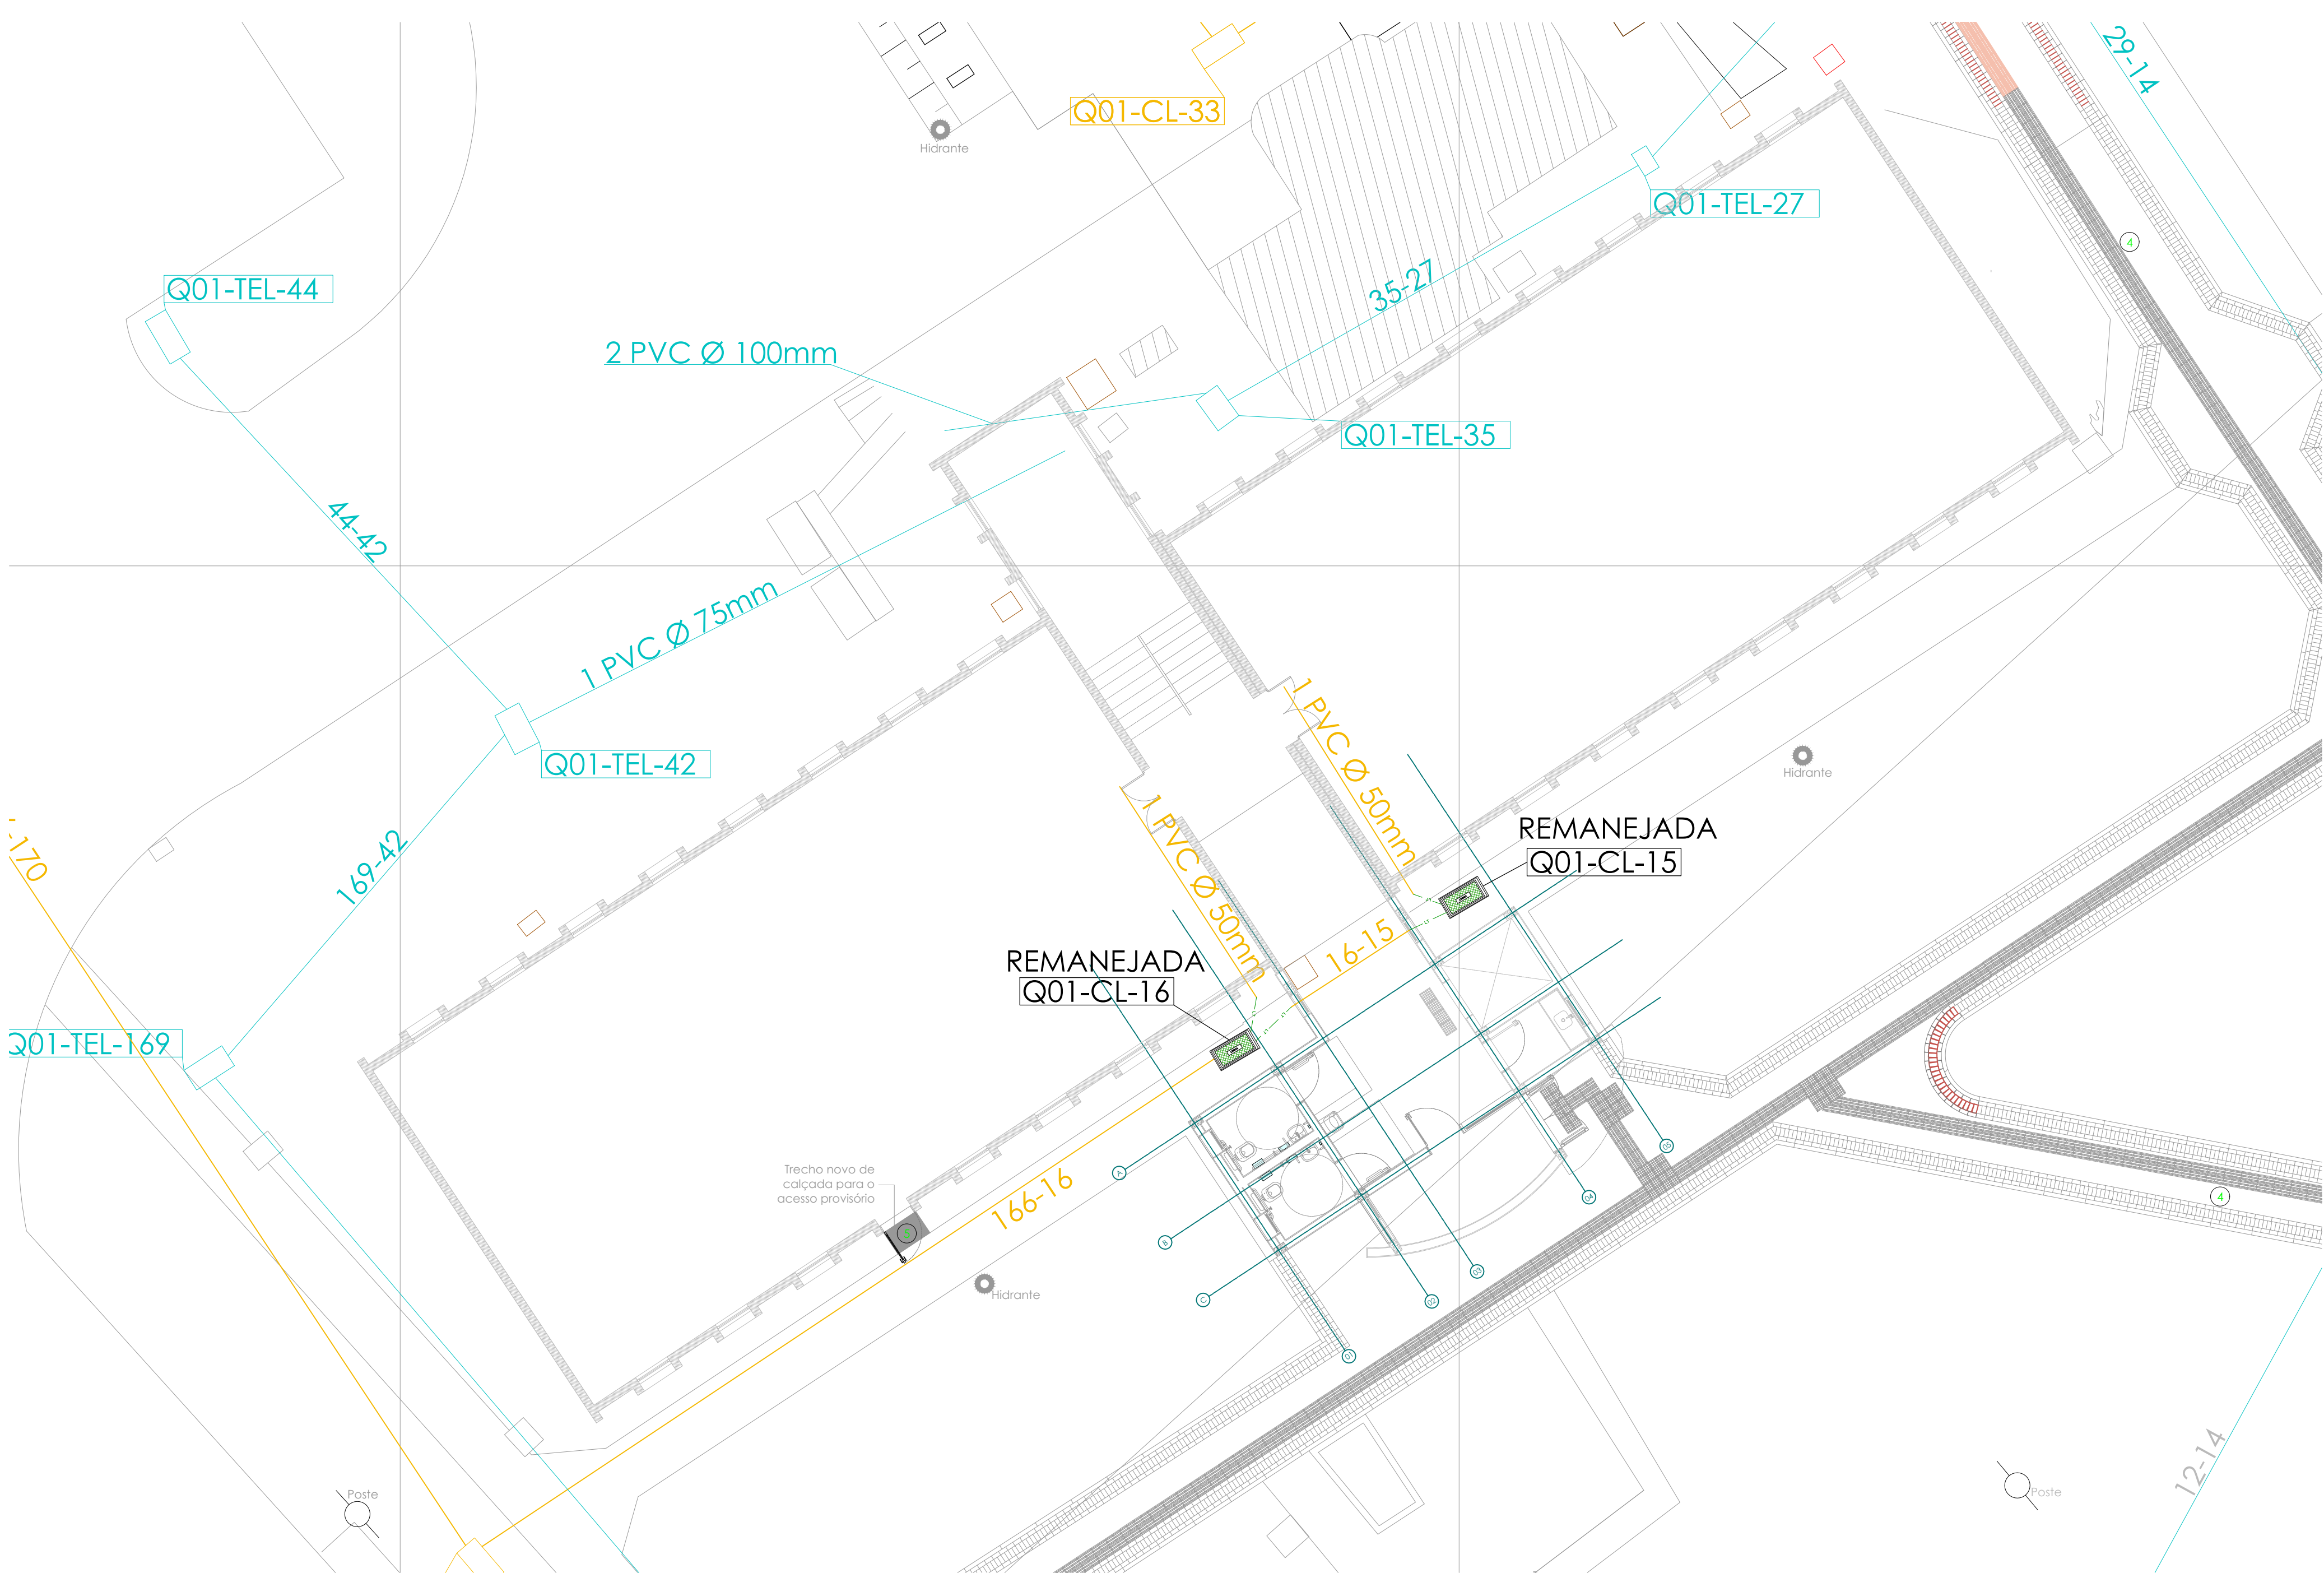


● IMPLANTAÇÃO GERAL - CAIXAS RELOCADAS  
Escala 1:100

LEGENDA	
	ELETRICIDADE EMBUTIDA NO PISO, PARA TELEFONIA EXISTENTE
	ELETRICIDADE EMBUTIDA NO PISO, PARA DADOS EXISTENTE A REMANEJAR
	ELETRICIDADE EMBUTIDA NO PISO, PARA TELEFONIA/DADOS NOVO
	CAIXA DE ALVENARIA COM CHASSIS E TAMPA DE FERRO E BRENDO DE BRITA Nº2, TIPO DE TELEFONIA DE LIGADAÇÃO INTERNA VER DESCRIÇÃO DA CAIXA EM PROJETO
	CAIXA DE ALVENARIA COM CHASSIS E TAMPA DE FERRO E BRENDO DE BRITA Nº2, TIPO DE DADOS DE LIGADAÇÃO INTERNA REMANEJAR VER DESCRIÇÃO DA CAIXA EM PROJETO
	CAIXA DE ALVENARIA COM CHASSIS E TAMPA DE FERRO E BRENDO DE BRITA Nº2, TIPO DE DADOS DE LIGADAÇÃO INTERNA NOVO VER DESCRIÇÃO DA CAIXA EM PROJETO
NOTAS	
BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS CÓDIGO DOS CONDUTORES: FASE A ou R = VERMELHO / FASE B ou S = PRETO FASE C ou T = BRANCO / NEUTRO = AZUL CLARO / TERRA = VERDE / RETORNO = AMARELO NÃO SERÃO PERMITIDAS ENCHIDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRÓDUTOS TODA CURVA DE ELETRÓDUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE DOZE VEZES O SEU DIÂMETRO NOMINAL AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER DO TIPO INDELEZIVEL, ADESIVAS, NÃO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX	

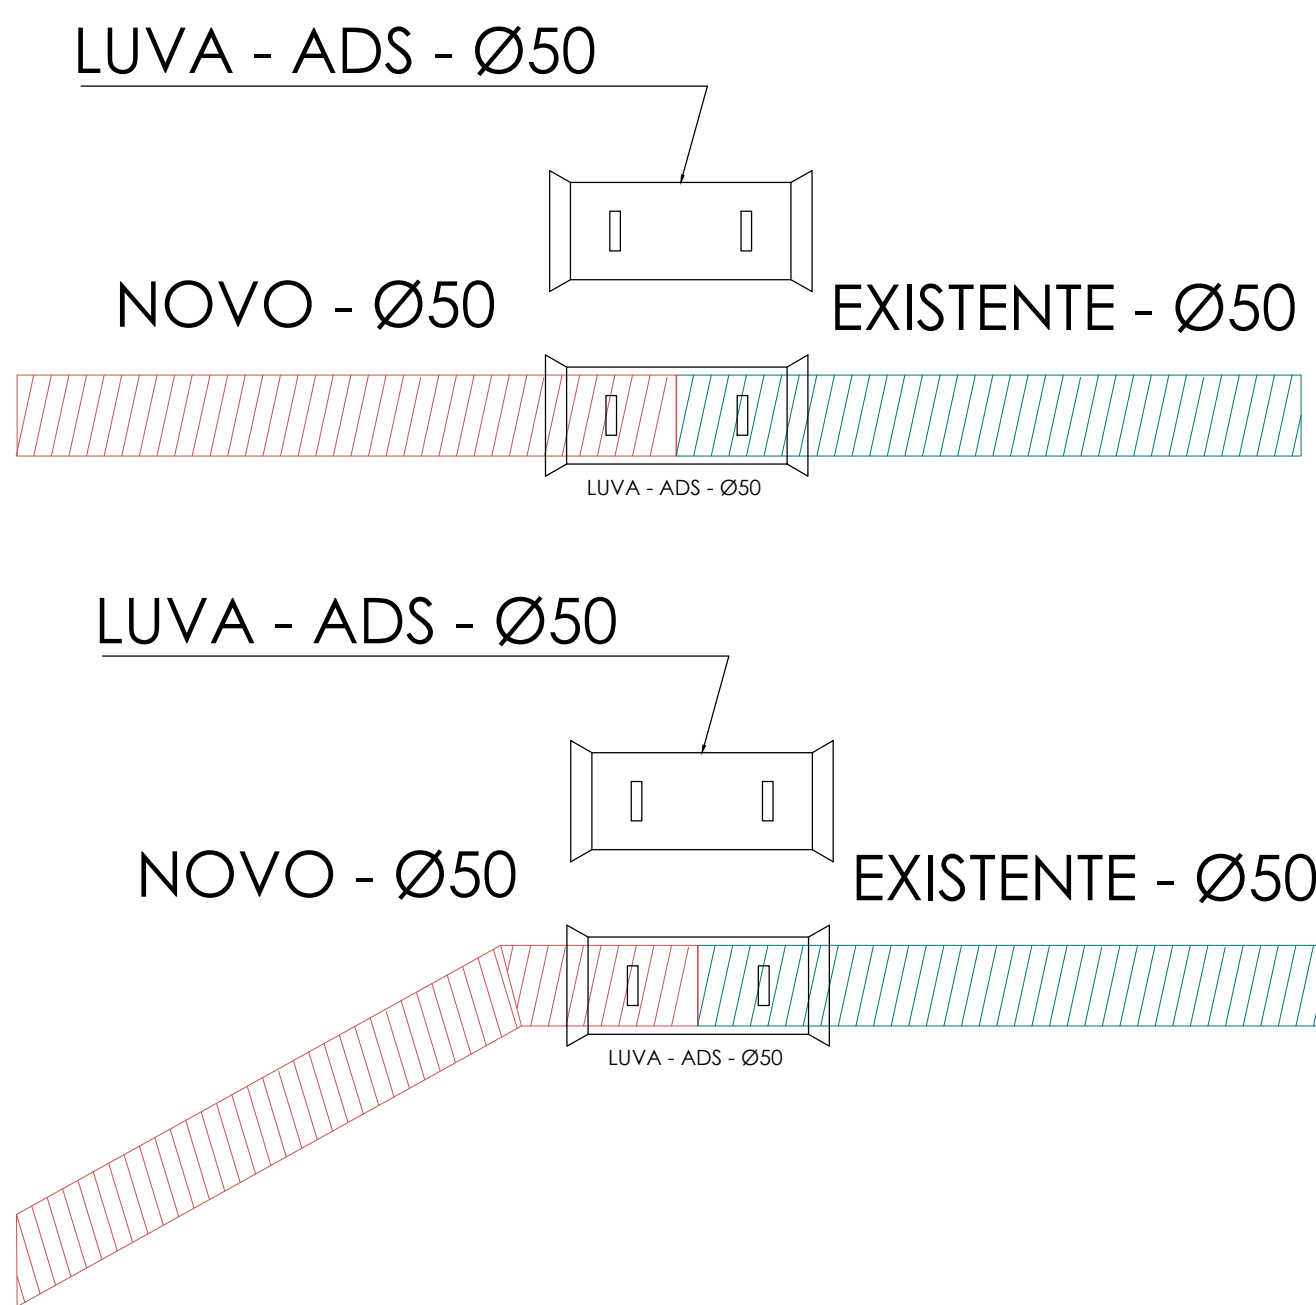

● PLANTA SITUAÇÃO EMENDA PEAD  
TELEFONIA/DADOS/ ELETRICA  
s/escala

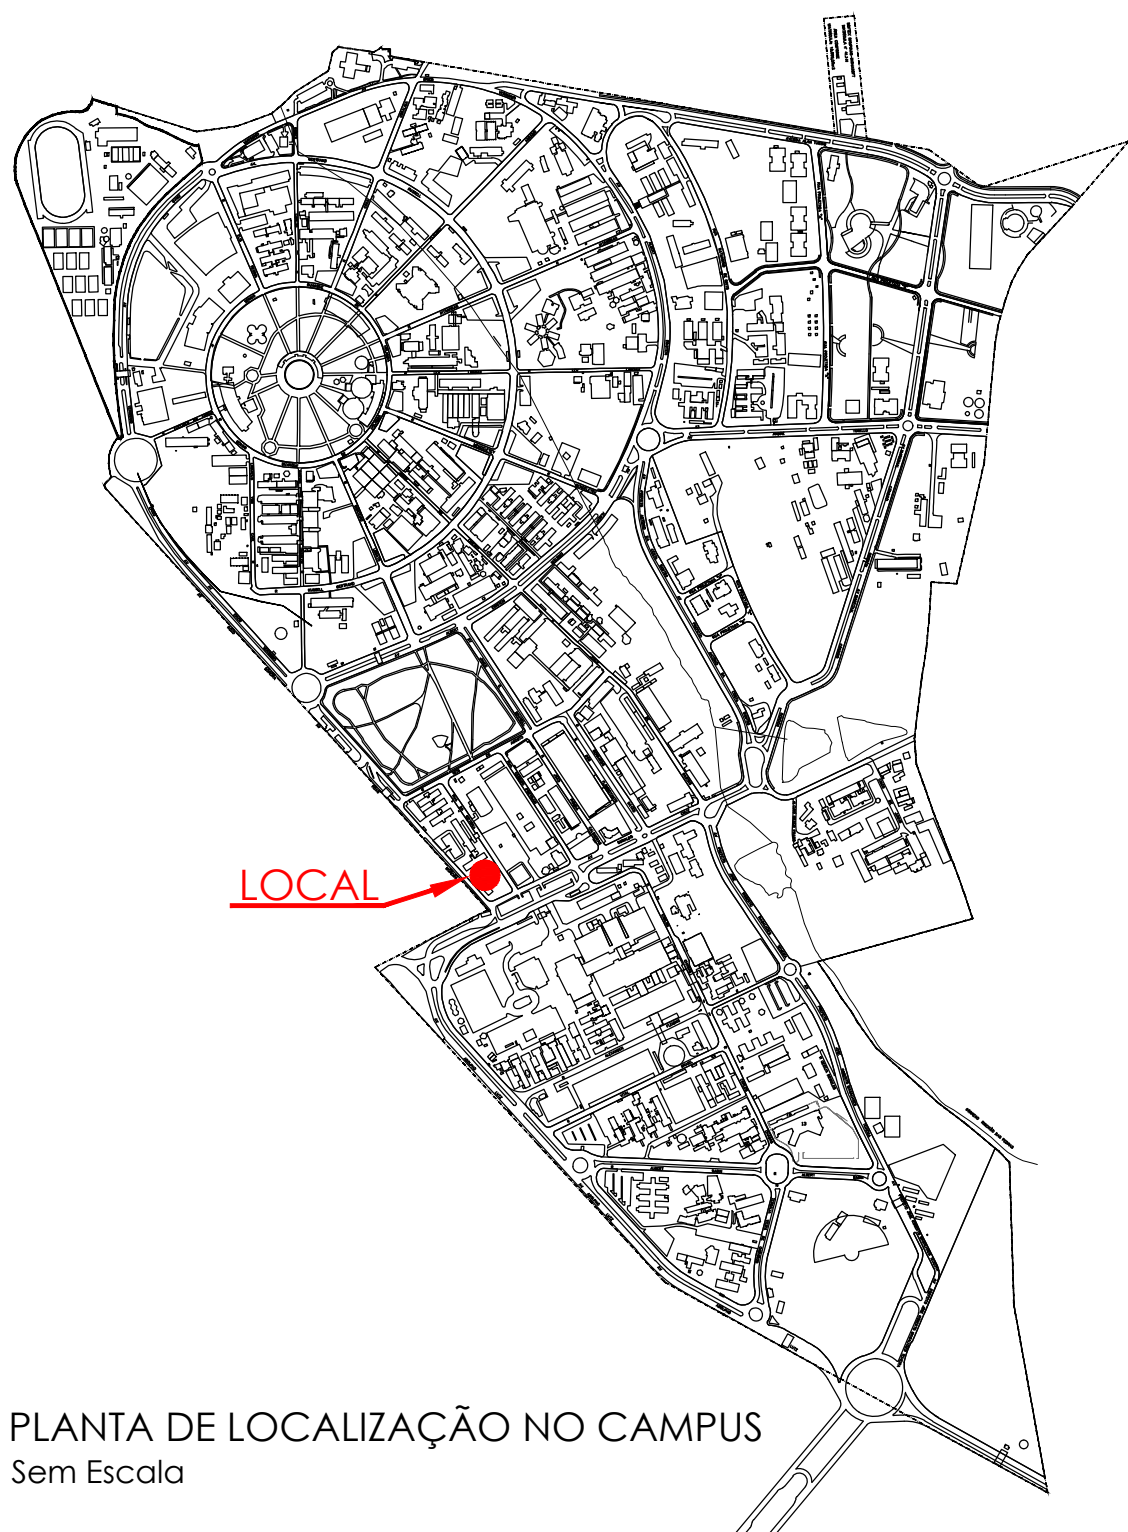

● PLANTA DE LOCALIZAÇÃO NO CAMPUS  
Sem Escala

LEGENDA DE CONSTRUÇÃO	
	Existente
	A Demolir
NOTAS:	
1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".	
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR FRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.	
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.	
02	
01	
REVISÃO	DATA
DESCRIÇÃO DA REVISÃO	
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS	
PRÓ-Reitoria de Desenvolvimento Universitário	
CPO	
INSCRIÇÃO: CONSU - CONSELHO UNIVERSITÁRIO	
OBRA: CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE	
CÓDIGO DA OBRA CPO	
CONSUSociedade	
GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S.C.LTDA.	
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP	
FONE / FAX: (19) 3372-2188 / 3307-7643	
projeto@gracoeng.com.br - www.gracoeng.com.br	
UNIDADE: CONSU - CONSELHO UNIVERSITÁRIO	
ENDEREÇO: RUA DA PÁTRIA, 100 - CEP: 13506-910	
UNICAMP / CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA - ZERENHO VAZ, CAMPAIAS, SP	
OBRA: CONSU - NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE - OS- 76 - ETAPA: EXECUTIVO	
REF: ELE	
TÍTULO: Implantação Geral - Demolições e Interf. e Plantas de Demol. Térreo	
FOLHA: 01/05-R0	
AUTOR DO PROJETO: ENCL. MARCO C.C. ANTUNES - CREA 17.050/00-01	
DESENVOLVIMENTO PROJETO: ENCL. MARCO C.C. ANTUNES - CREA 17.050/00-01	
REVISÃO: 01	
DATA: 01/05/2016	
ESCALA: Ind.	