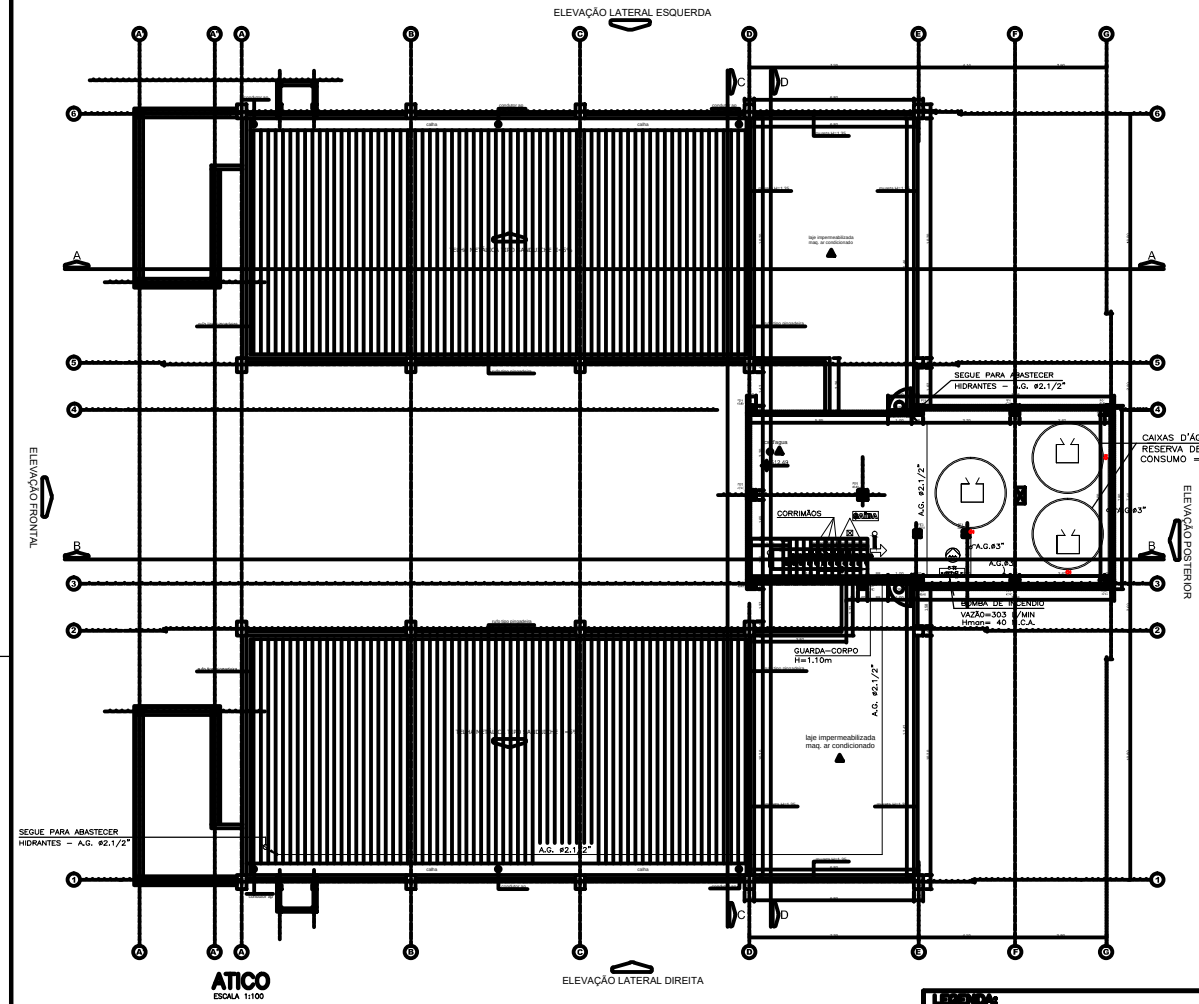

ATICO
ESCALA 1:100

Sinalização de Orientação e Salvamento



1. TUBO
2. COTOVELO PARA HIDRANTE INDUSTRIAL
3. VALVULA GLOBO ANGULAR 45°
4. ENGATE RÁPIDO
5. TAMPÃO TIPO STORZ COM CORRENTE
6. MANGUEIRA
7. ABRIGO PARA MANGUEIRA 900x600x170
8. NIPLE DUPLO
9. ESGUICHO
10. CHAVE DE MANGUEIRA

DETALHE DE INSTALAÇÃO DO HIDRANTE SIMPLES DE PAREDE
SEM ESCALA

Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme



GUARDA CORPO



CORRIMÃO

ESCADAS



Fórmula de Blondel
63cm ≤ (2h+b) ≤ 64cm

Sinalização de Solo

EXTINTORES

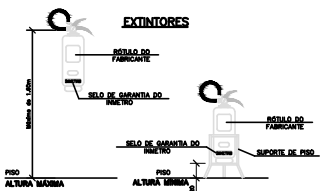

INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO
SEM ESCALA



ESQUEMA P/ LIGAÇÃO DA BOMBA ELÉTRICA
SEM ESCALA



DETALHE DE INSTALAÇÃO DO ALARME
SEM ESCALA

LEGENDAS

- VALVULA DE RETENÇÃO
- REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA COM VALVULA DE RETENÇÃO NO MURO DE DIVISA
- PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTONOMA
- PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTONOMA TIPO BALIZAMENTO
- HIDRANTE SIMPLES
- ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA/DESLIGA)
- CARGA D'ÁGUA – CAPACIDADE EXTINTORA 2A
- CARGA DE PÓ BC – CAPACIDADE EXTINTORA 20B : C
- BOMBA DE INCÊNDIO
- RESERVA DE INCÊNDIO
- ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME
- DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
- AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
- CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

RESERVADO AO CORPO DE BOMBEIROS

PROP. OU RESP. PELO USO
INSTITUTO DE BIOLOGIA
UNICAMP

RESP. TÉCNICO:
FRANCISCO JOSÉ B. O. PRATA
CREA N. 5061637014

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
ATICO BARRILETE REDE DE HIDRANTES E RESERVA INCÊNDIO

05/08

BS

OCUPAÇÃO: LOCAL DE REUNIÃO PÚBLICO / F-1 / MUSEO E HERBÁRIO
LOCAL: AV. CANDIDO RONDON S/N. - UNICAMP/ C.ID. UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ" CAMPINAS-SP
PROPRIETÁRIO: INSTITUTO DE BIOLOGIA
RESPONSAVEL PELO USO: INSTITUTO DE BIOLOGIA
RESP. TÉCNICO: FRANCISCO JOSÉ B. O. PRATA CREA N. 5061637014
AREA DO TERRENO: ---------- AREA CONST.: 1.856,78m2 DESENHO: EXATA ESCALA 1:100