CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO EM TODAS AS ROTAS DE FUGA E SAÍDAS DE EMERGÊNCIA OBEDECERÃO O ÍTEM 5.1.6 DA IT10 DO D.E. Nº 46.076/01. - SINALIZAÇÕES DE EMERGÊNCIA OBEDECERÃO ÍTEM 5.1.1.3.1 - INC -11 -13 DA IT 01 E ÍTEM 6.4 DA IT 20 DO D.E. 46.076/01

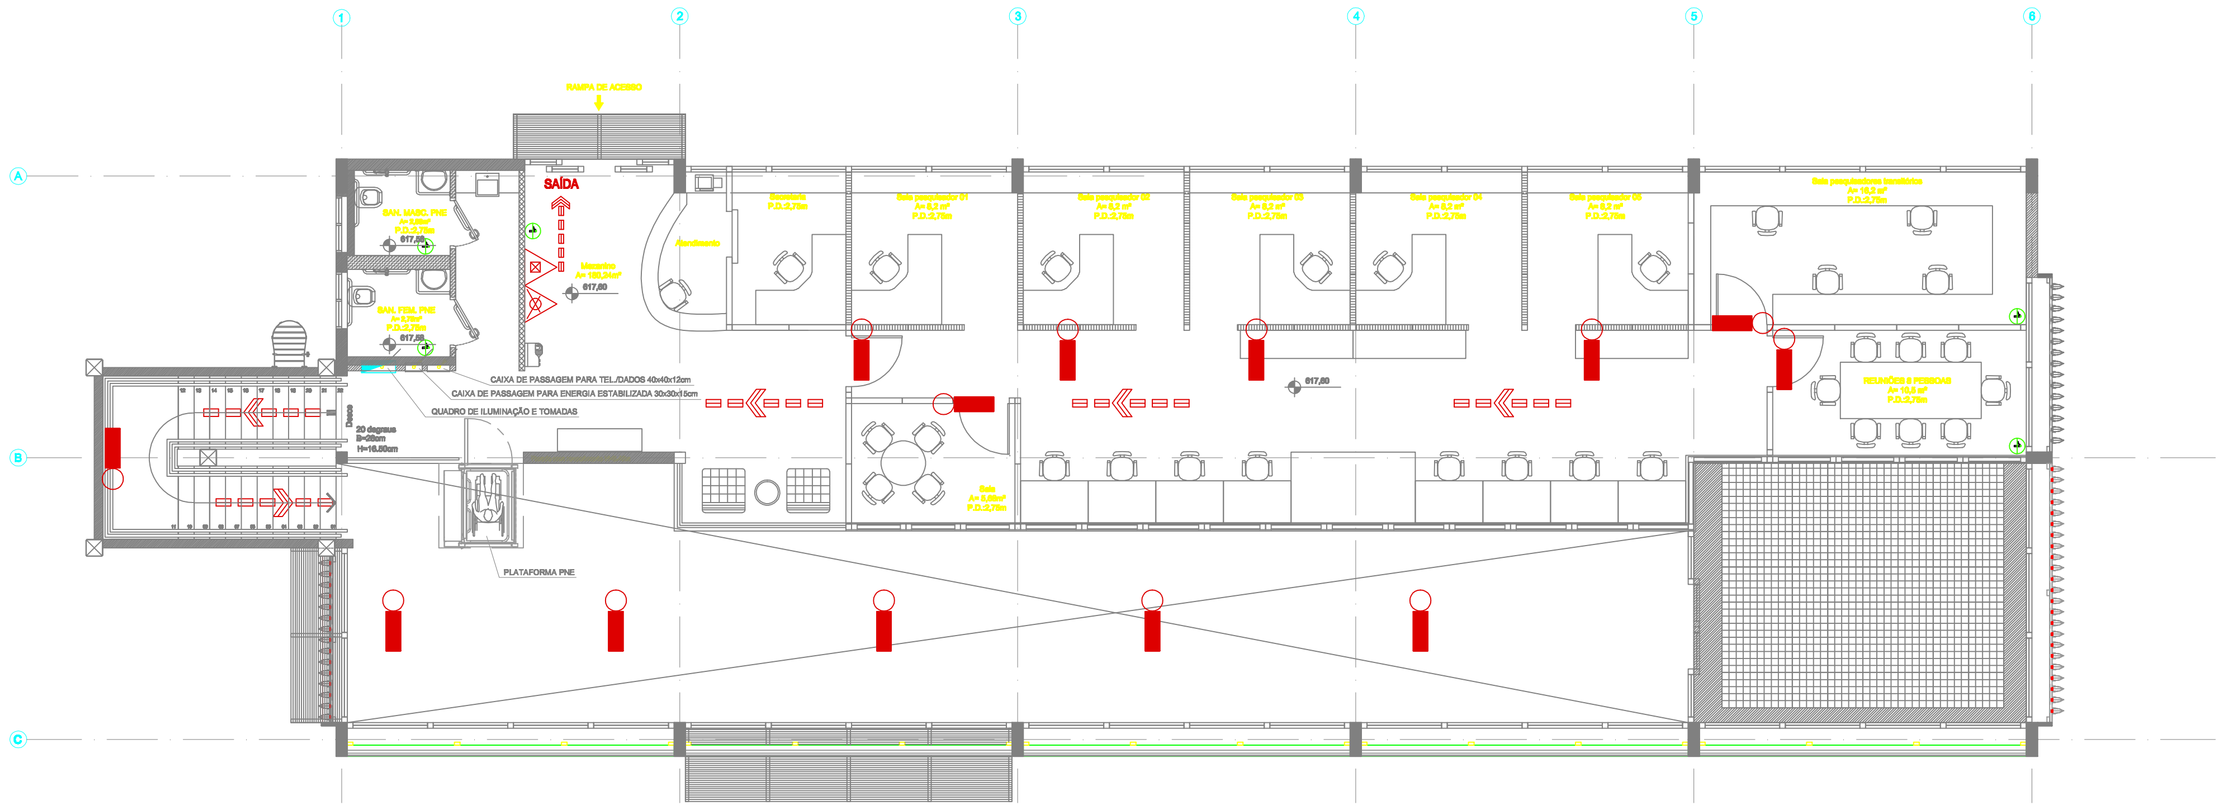

MEZANINO

0 1 2 3 4 5

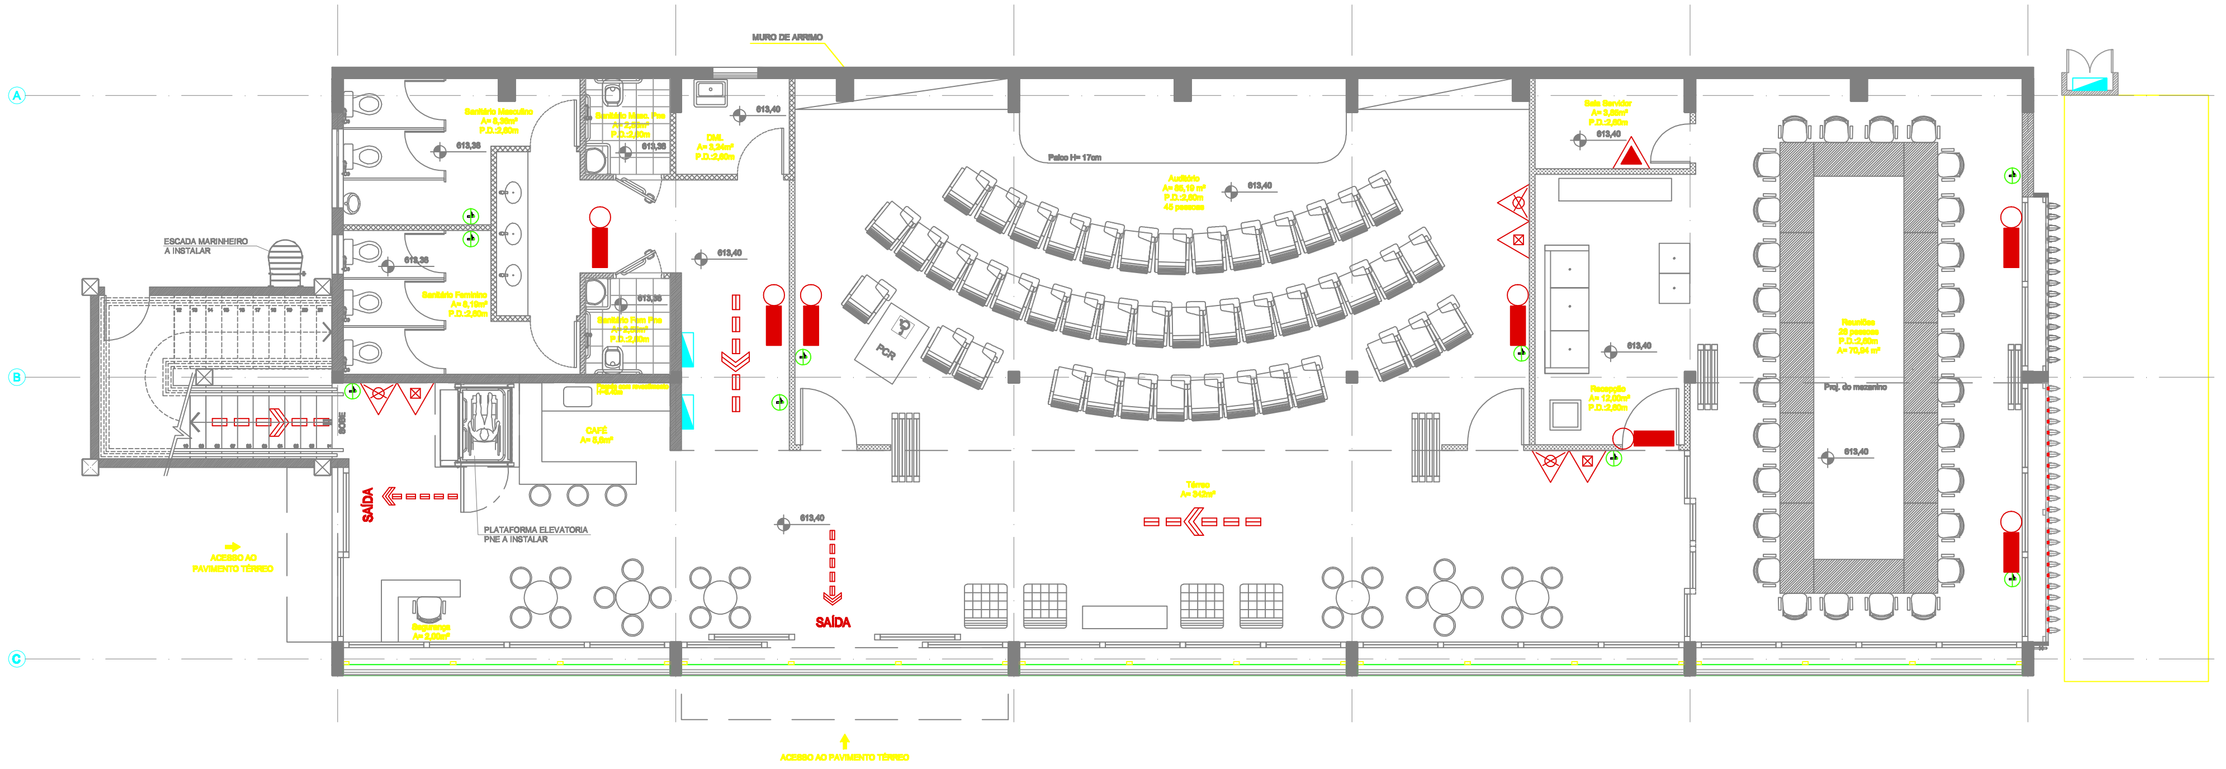

PAVIMENTO TÉRREO

0 1 2 3 4 5

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO E OCUPAÇÃO (IT-14)

DIVISÃO	OCUPAÇÃO	DESCRIÇÃO	RISCO	CARGA DE INCÊNDIO
D-2	SERVIÇO PROFISSIONAL	EDUCACIONAL TERCEIRO GRAU	BAIXO	300 MJ/m

LEGENDA

SIST. DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		SISTEMA DE EXTINTORES PORTATEIS		ROTAS DE FUGA E DIRECIONAMENTO	
	PONTO DE ILUMINACAO DE EMERGÊNCIA		ÁGUA PRESSURIZADA		DIREÇAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
	BATERIAS DE ACUMULADORES PARA O SIST. DE ILUM. DE EMERGÊNCIA		PÓ QUÍMICO SECO		BAIXA FINAL DA ROTA DE FUGA
	CENTRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO DE EMERGÊNCIA		GÁS CARBÔNICO (CO2)		HAVERÁ CORRIMÃO NAS ESCADAS CONFORME NORMAS DO CB

NOTAS

1 - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: REGULAMENTADA PELO DECRETO ESTADUAL nº 897, de 21 DE SETEMBRO DE 1976 (CONCIP), ASSIM COMO O DECRETO ESTADUAL nº 56.071, de 09 de junho de 2004 e RESOLUÇÃO Nº 124 DE 17 DE JUNHO DE 1993 (SEDEC) DO ESTADO DE SÃO PAULO, SEGUINDO ORIENTAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.

2 - O PROJETO ORIENTATIVO ESTÁ DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE, POREM NÃO FOI SUBMETIDO À APROVAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE.

3 - PROJETO ELABORADO CONSIDERANDO OCUPAÇÕES SIMILARES NO RESTANTE DA EDIFICAÇÃO, EQUIPAMENTOS DIMENSIONADOS PARA ÁREA ESPECÍFICA DA AGÊNCIA, NÃO FOI INFORMADO A PRESENÇA DE SITEMA DE SPRINKLER NO IMOVEL, CASO SEJA EXISTENTE, DEVERÁ SER FEITA A ADAPTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

4 - CASO AS CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO SEJAM DIFERENTES DO DESCRITO ABAIXO, QUANTO À ÁREA E ALTURA DA EDIFICAÇÃO, DEVE SER EFETUADA VERIFICAÇÃO QUANTO À EXIGÊNCIA DE OUTROS ITENS.

5 - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDERÁ A.I.T. 01/11 E I.T 20/11 DO DECRETO ESTADUAL 56.819/11,

6 - SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DO TIPO BLOCO AUTÔNOMO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 01 (UMA) HORA;

7 - A EDIFICAÇÃO NÃO POSSUIRÁ GLP;

8 - SAÍDAS DE EMERGÊNCIA CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº. 11/2011 DO DE 56.819/2011,

---

LEGENDA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

SÍMBOLO	CÓDIGO	SIGNIFICADO	DIMENSÕES	FORMA E COR	APLICAÇÃO
	13-A	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	LARGURA= 126 mm; ALTURA= 63 mm	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO NO SENTIDO (DIREITO) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA;
	13-B				INDICAÇÃO NO SENTIDO (ESQUERDO) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA;
	14-A				INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, A SER APLICADO ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR SEU ACESSO
	14-B				INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, A SER APLICADO NO TETO, PARA INDICAR SEU ACESSO
	15				INDICAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA NA DIREÇÃO VERTICAL (SUBIDO OU DESCENDO);
SAÍDA	17	SAÍDA DE EMERGÊNCIA		SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE INSCRIÇÃO: "SAÍDA" FOTOLUMINESCENTE ODU LETRA 50MM(H) + 9mm	INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, UTILIZADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA (FOTOLUMINESCENTE (BETA OU RADIOM OU AMBOS)

LEGENDA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

SÍMBOLO	CÓDIGO	SIGNIFICADO	DIMENSÕES	FORMA E COR	APLICAÇÃO
H2O	23-A	EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA	LARGURA= 88 mm ALTURA= 88 mm	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO
CO2	23-B	EXTINTOR DE INCÊNDIO DE GÁS CARBÔNICO			INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO
PQS	23-C	EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO SECO			INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

DETALHE DE INSTALAÇÃO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO COD. 23
SEM ESCALA

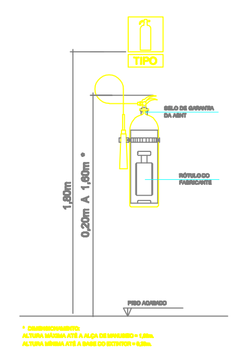

DETALHE DE INSTALAÇÃO DO CORRIMÃO
SEM ESCALA

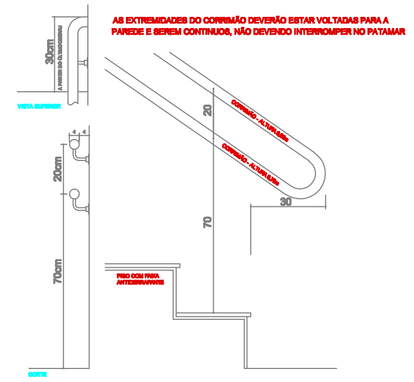

DETALHE DE INSTALAÇÃO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO PENDURADA
SEM ESCALA

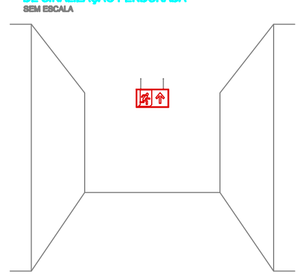

DETALHE DE INSTALAÇÃO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA PORTAS
SEM ESCALA



DETALHE DE INSTALAÇÃO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PAREDES
SEM ESCALA



PARA A EXISCUÇÃO SOLICITAR PROJETO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIRO, É DE RESPONSABILIDADE DA CPO VIABILIZAR A APROVAÇÃO DO MESMO E INFORMAR POSSIVEIS ALTERAÇÕES NO PROJETO PARA COMPATIBILIZAÇÕES.

O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR OS PROJETOS COMPLEMENTARES ANTES DA EXECUÇÃO, COMUNICANDO O ARQUITETO QUALQUER DIVERGENCIA CONSTATADA.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
R01		
R00	16/08/2011	Versão Inicial

ATENÇÃO
A autoria do projeto não é responsabilidade da Coordenadoria de Projetos e Obras da Unicamp, salvo quando elaborado por funcionários.

UNICAMP
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

UNIDADE: NEPP - NUCLEO DE ESTUDOS DE POLITICAS PUBLICAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVO BLOCO - NEPP

absoluta arquitetura e design
ABSOLUTA ARQUITETURA E DESIGN LTDA.
AV. SALGADO FILHO, 1817 - 1º ANDAR - SALA 112
SANTA MENA - GUARULHOS - SP
TEL.(011) 2441-4770
E-MAIL: absoluta@absolutaarquitetura.com.br

UNIDADE: NEPP - Nucleo de Estudos de Políticas Públicas
ENDEREÇO: RUA SATURNINO DE BRITO - QUADRA 27 UNICAMP CAMPUS CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP
ARQUIVO DWG: UCP-CPO-HIN-AP-01-R00
OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVO BLOCO - NEPP
REF.: HIN
FOLHA: 01/01 R00
TÍTULO: PROJETO DE PROTEÇÃO E COMBATE À INCENDIO
PROJETO: ARQ. ROGÉRIA CRISTINA FERREIRA
CREA RP: 0061937671
ART Nº:
DESENHO:
DATA: 05/12/2011
ESCALA: 1:75